

URČENÍ:

Skříň AWO534 je určena pro CCTV systémy. Díky univerzálnímu designu je vhodná jak pro jednoduché CCTV instalace, tak i pro složitější a náročnější. Díky vertikální instalaci a malé hloubce jsou ideální pro místa, kde nelze instalovat hlubší skříň nebo skříň typu RACK 19".

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Mechanické parametry:

Rozměry:	600 x 600 x 220 [mm, +/-2] vzdálenost od povrchu: 4,5 mm
Rozměry prostoru pro záznamník:	490 x 470 x 200 [mm, +/-2] Popruhy pro upevnění záznamníku – přídatné vybavení – ZPR
Profil RACK 19:	1U /2U /3U / vertikální/horizontální
Rozměry prostoru pro baterie:	4 x 7 Ah / 2 x 17 Ah
Materiál:	válcovaná ocel SPCC, 1,2 mm, 1,5 mm, černá, kovová, ochrana proti korozi
Uzávěr:	zámek (2xRAZ25, s opakovatelným kódem) možnost montáže zámku s různými kódy RAZ534
Určení:	vnitřní
Hmotnost:	19,4 / 22,2 [kg]
Poznámky:	Standard pro montáž monitoru: VESA 50x50 / VESA 75x75 / VESA 100x100
Záruka:	2 roky
Prohlášení:	CE

Provozní parametry:

Stupeň ochrany EN60529:	IP 20
Provozní podmínky:	-10 °C ... +40 °C
Skladovací teplota:	-20 °C ... +60 °C
Relativní vlhkost:	20 % ... 90 %, bez kondenzace
Sinusové vibrace během provozu:	nepřípustné
Impulzní vlny během provozu:	nepřijatelné
Přímé sluneční záření:	nepřijatelné
Vibrace a impulsní vlny během přepravy:	PN-83/T-42106

Skříň může pojmout zařízení, jako jsou:

- monitor – standard pro montáž monitoru: VESA 50x50 / VESA 75x75 / VESA 100x100
- přepínač – standardní 19" rack / se speciálními montážními držáky
- DVR – standardní 19" rack / pomocí upínacích pásků (ZPR – přídatné vybavení)
- uzavřené napájecí zdroje s bateriovou zálohou: 52VDC-PWB / 54VDC-PSB + měniče DCDC 12 V DC
- patch panel – standardní 19" RACK
- prodlužovací kabel – standardní 10"/ 19"
- Skříň ventilátoru


ARAW45 je vybavena:

- nastavitelným 10" / 19" RACK držákem – 1U
- RACK držáky: 1U – 1 ks, 2U – 2 ks, 3U – 1 ks
- montážní deska ve dveřích – otvory pro spínače a pásky

19" držáky RACK – 1U / 2U / 3U lze instalovat na dveře skříně i na dno skříně. Celková výška nainstalovaných zařízení RACK je 3U.



Pohled na skříň.

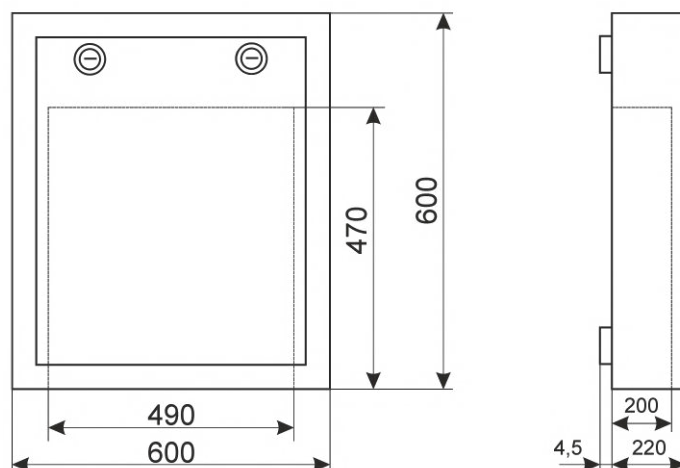

Rozměry.







Součásti skříně:

RACK 19" držáky

1U – 1 sada

2U – 2 sady

3U – 3 sady

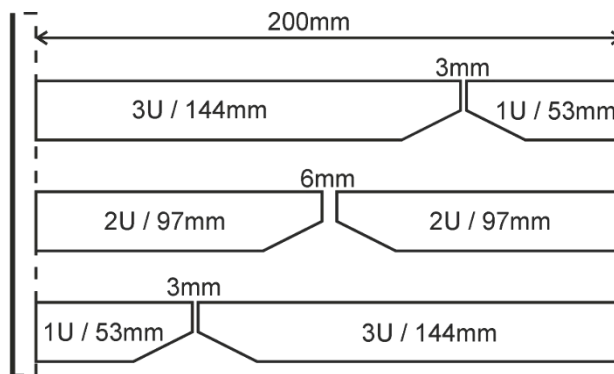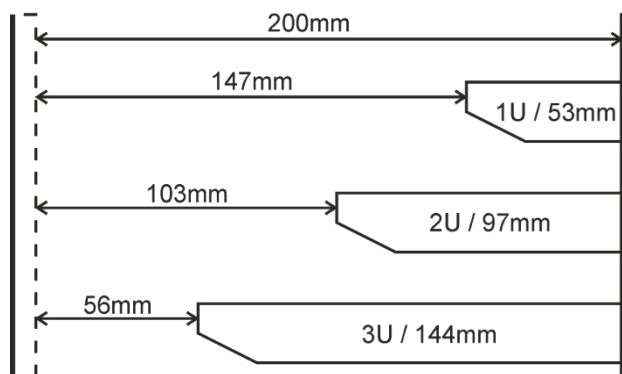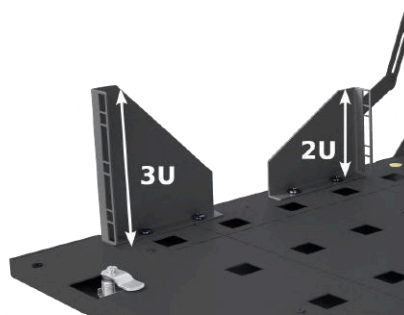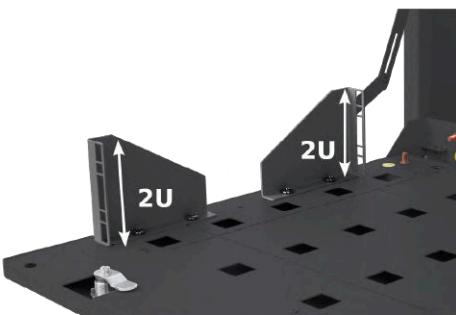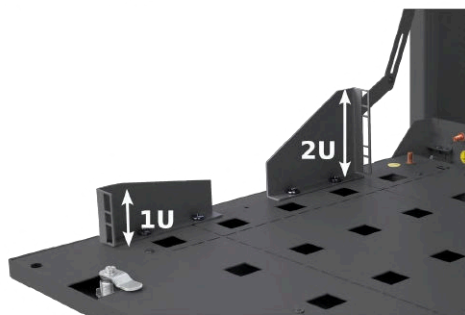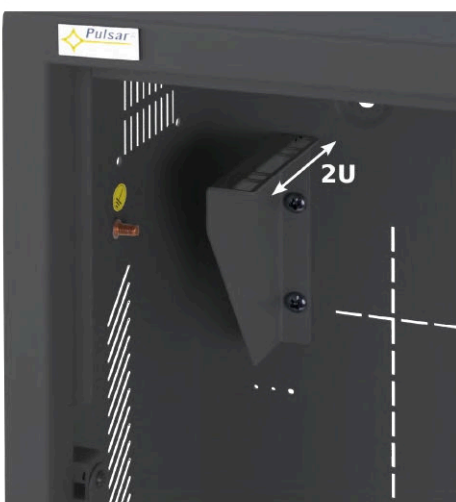


Vzdálenosti uvnitř skříně po montáži 19" RACK profilů, vzdálenost 200 mm: přední dvířka na panty – spodní část skříně.

Místo pro monitor:


VESA 50x50

VESA 75x75


VESA 100x100




VESA 50x50





VESA 75x75



VESA 100x100

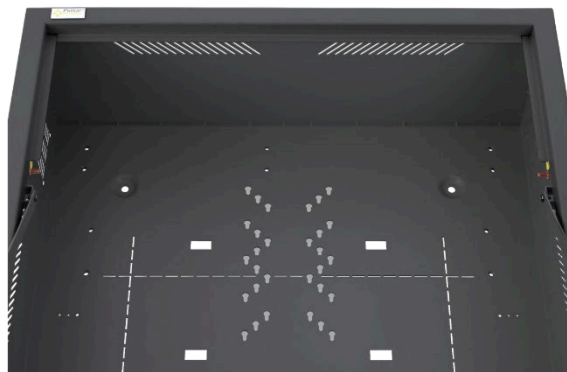

Nastavitelný 10" / 19" RACK držák

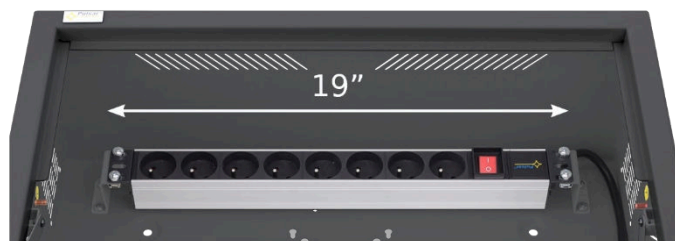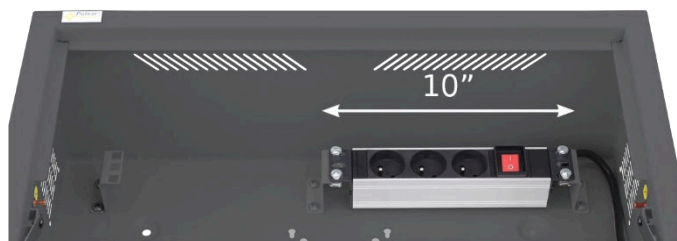


Předlisované otvory pro ventilátor ARAW45



Výřezy pro děrování – horní část (4 x $\Phi 50$ mm) + zadní část skříně (4 x 50mm) + 4 krytky



Příklady konfigurací:

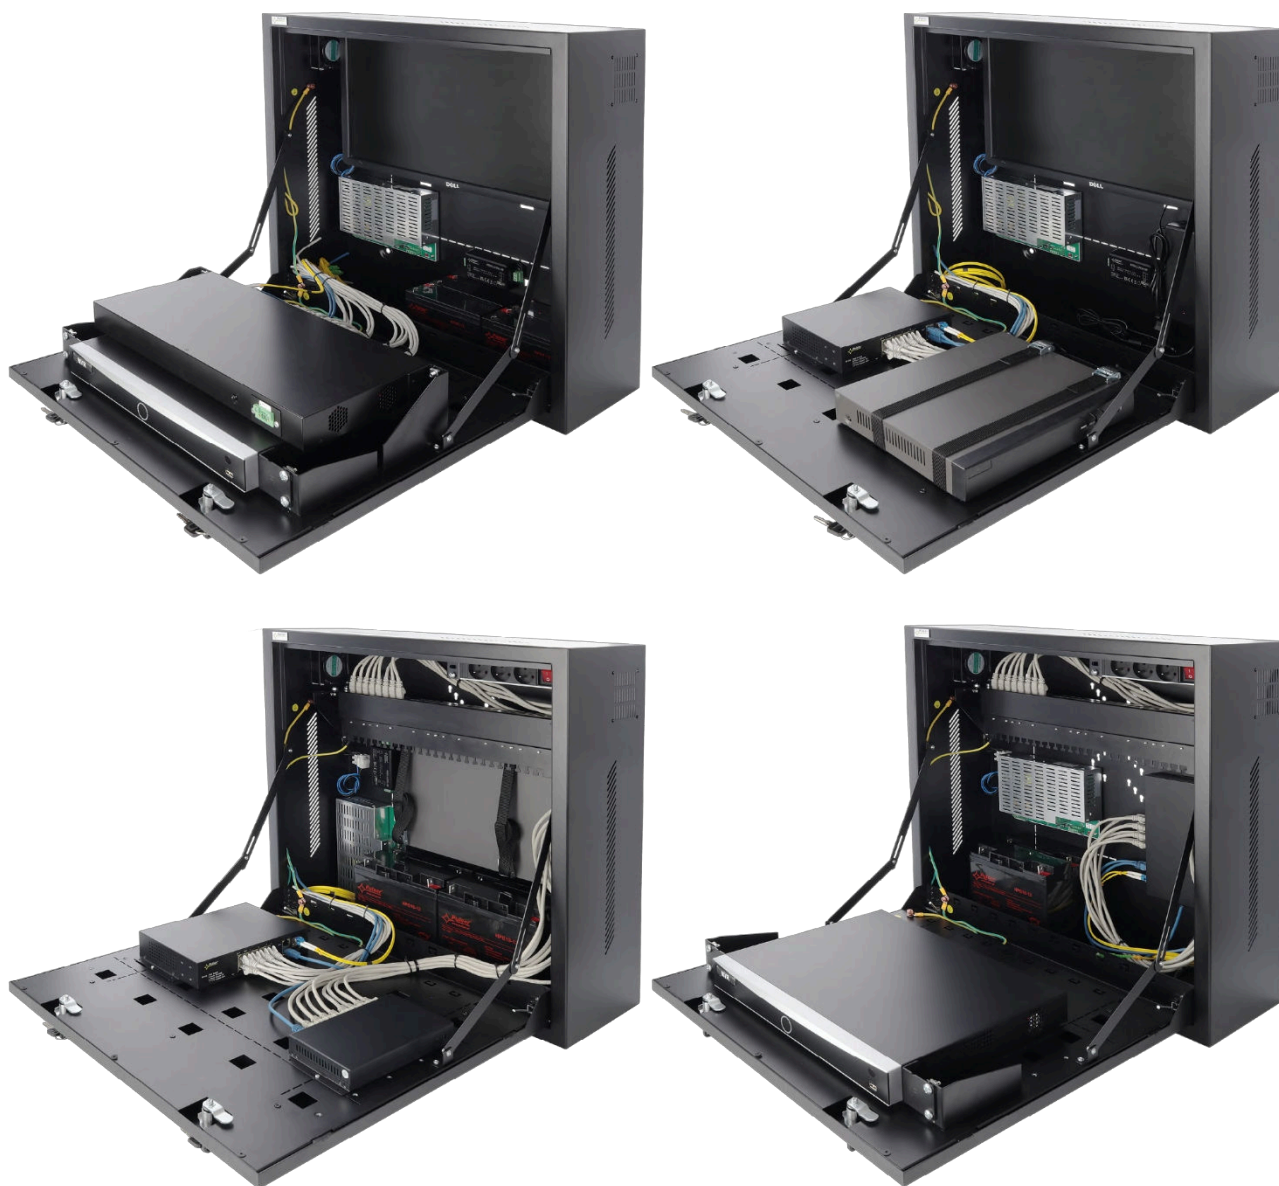

Vzorová sestava – monitor / záznamník / PoE přepínače / napájecí zdroj s bateriovou zálohou pro přepínače a záznamník.

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Lapczyca, Polsko

tel.: +48-14-610-19-45

e-mail: sales@pulsar.pl

www.pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.