

1. Určení:

Díky vertikální instalaci a malé hloubce jsou ideální pro místa, kde nelze instalovat hlubší skříň nebo skříň typu RACK 19".

Skříň AWO534G je určena pro CCTV systémy. Díky univerzálnímu designu je vhodná jak pro jednoduché CCTV instalace, tak i pro složitější a náročnější. Díky vertikální instalaci a malé hloubce je ideální pro místa, kde nelze instalovat hlubší skříň nebo skříň typu RACK 19".

Skříň může pojmout zařízení jako:

- monitor – standard pro montáž monitoru: VESA 50x50 / VESA 75x75 / VESA 100x100
- spínač – standardní 19" rack / se speciálními montážními držáky
- DVR – standardní 19" rack / pomocí upínacích pásek (ZPR – přídatné vybavení)
- uzavřený napájecí zdroj s bateriovou zálohou: 52VDC-PWB / 54VDC-PSB + měniče DCDC 12VDC
- patch panel – standardní 19" rack
- prodlužovací kabel – standardní 10"/ 19"
- ventilátor RAW1

Skříň je vybavena:

- nastavitelným 10" / 19" rackovým držákem – 1U
- RACK držáky: 1U – 1 ks, 2U – 2 ks, 3U – 1 ks,
- montážní deska ve dveřích – otvory pro spínače a pásy

19" držáky do racku – 1U / 2U / 3U lze instalovat na dveře skříně i na dno skříně. Celková výška nainstalovaných zařízení RACK je 3U.

2. Specifikace:**Tabulka 1. Mechanické parametry.**


Vnější rozměry skříně	Š=600, V=600, H+H ₂ =200+2,5 [+/-2 mm]
Rozměry prostoru pro záznamník	Š ₁ =490, V ₁ =385, H ₁ =175 [+/-2 mm]
Materiál	Ocelový plech DC01, tloušťka: 1,2 mm / 1,5 mm Antikorozní ochrana Barva: RAL RAL7035 (šedá)
Uzávěr	Zámek x 2 ks (stejný kód)
Určení	Vnitřní
Čistá/hrubá hmotnost	21 / 22,8 [kg]
Poznámky	vzdálenost od montážní plochy – 2,5 mm sada obsahuje dva klíče (stejný kód), sada obsahuje dva klíče pro každý zámek možnost instalace ventilátoru RAW1 (volitelně)
Prohlášení, záruka	CE, 2 roky

Tabulka 2. Provozní parametry.

Stupeň ochrany EN60529	IP20
Provozní teplota	-10 °C ...+40 °C
Skladovací teplota	-20 °C ...+60 °C
Relativní vlhkost	20 %...90 %, bez kondenzace
Sinusové vibrace během provozu	nepřípustné
Impulzní vlny během provozu	
Přímé sluneční záření	
Vibrace a impulsní vlny během přepravy	Podle PN-83/T-42106



Pohled na kryt

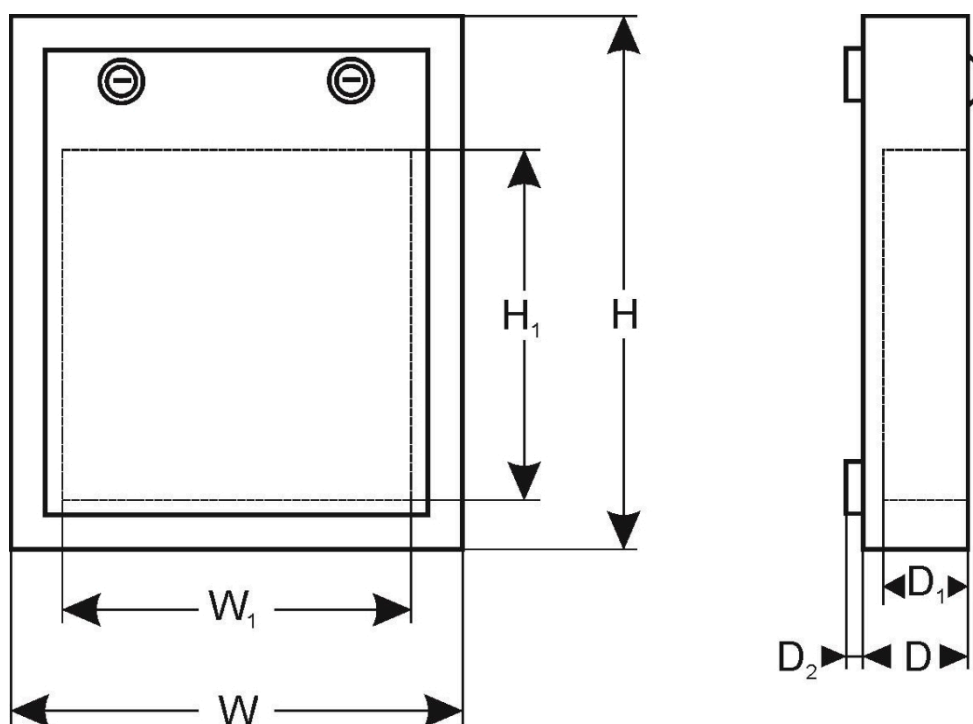


Rozměry.

3. Součásti skříně:

RACK 19" držáky


- 1U – 1 sada
- 2U – 2 sady
- 3U – 3 sady

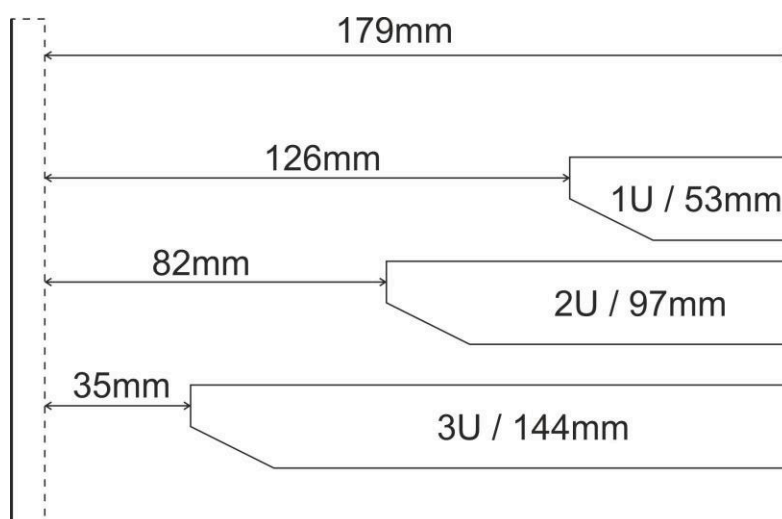


Vzdálenosti uvnitř skříně po montáži 19" rackových profilů, vzdálenost 179 mm: přední dvířka na panty – spodní část skříně

Místo pro monitor:


- VESA 50x50
- VESA 75x75
- VESA 100x100



VESA 50x50



VESA 75x75



VESA 100x100



Nastavitelný 10" / 19" držák do racku



Předem vyražený otvor pro ventilátor RAW1



Výřezy pro děrování – horní část (4 x Φ 50mm) + zadní část krytu (4 x 50mm)





Ukázková sestava – monitor / rekordér / PoE přepínače / napájecí zdroj s bateriovou zálohou pro přepínače a rekordér

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polsko

Tel. (+48) 14-610-19-45

e-mail: sales@pulsar.pl [http://](http://www.pulsar.pl)

www.pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.