

UTILISATION

L'armoire RACK 19" permet d'intégrer des systèmes de vidéosurveillance, de climatisation, d'alarme et de sécurité, de radiodiffusion, de réseau local (LAN) ou autres dans les petites entreprises ou les particuliers. Elle est destinée aux appareils fabriqués dans des boîtiers au format standard 19". Grâce aux armoires RACK, les appareils sont installés de manière esthétique et protégés contre les dommages mécaniques.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Paramètres mécaniques :

Dimensions de montage :	19" x 6U
Dimensions :	600 x 367 x 400 [mm, +/-2] Panneau supérieur incliné de protection supplémentaire d'une hauteur de 48 mm
Matériau :	acier laminé à froid SPCC, 2 mm, 1,2 mm, RAL7035 (gris), métallisé Rails de montage en rack - 2 mm boîtier - 1,2 mm supports de fixation - 2 mm
Charge statique :	80 [kg]
Fermeture :	verrouillée (2 clés fournies)
Utilisation :	intérieur
Poids :	17,3 / 18,9 [kg]
Type d'armoires :	monté au mur, entièrement assemblé - résistant au vandalisme
Remarques :	distance réglable entre les rails avant et arrière du RACK orifices de ventilation dans le panneau supérieur (2 x 105 x 105 mm - dimensions de montage) presse-étoupes dans le panneau inférieur - 4 x ø35 mm
Garantie :	2 ans
Déclaration :	CE



Paramètres de fonctionnement :

Indice de protection EN 60529 :	IP 20
Conditions de fonctionnement :	-10 °C ... +40 °C
Température de stockage :	-20 °C ... +60 °C
Humidité relative :	20 % ... 90 %, sans condensation
Vibrations sinusoïdales en fonctionnement :	inacceptables
Ondes impulsionnelles en fonctionnement :	inacceptables
Ensoleillement direct :	inacceptable
Vibrations et ondes de choc pendant le transport :	PN-83/T-42106

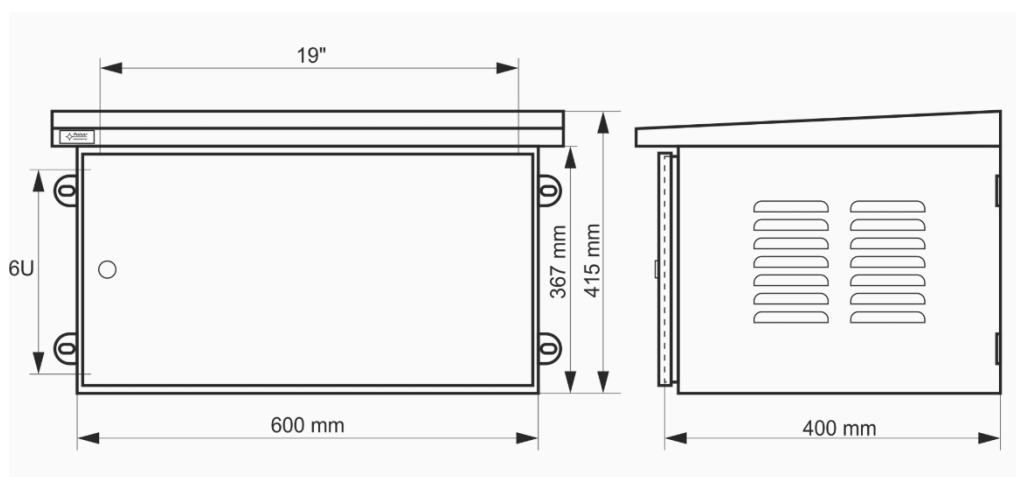

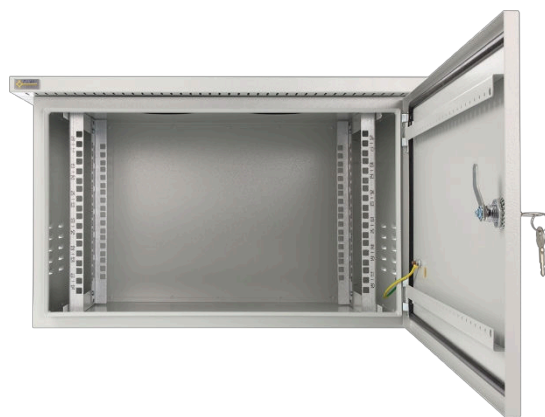


Remarque : la distance entre les profilés RACK peut être réglée par paliers vers l'avant ou vers l'arrière, conformément au schéma ci-dessous.

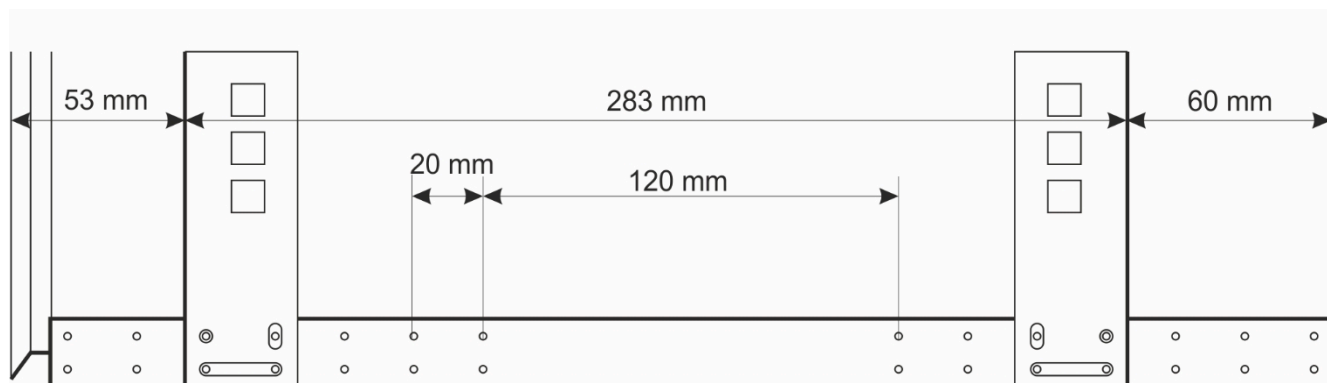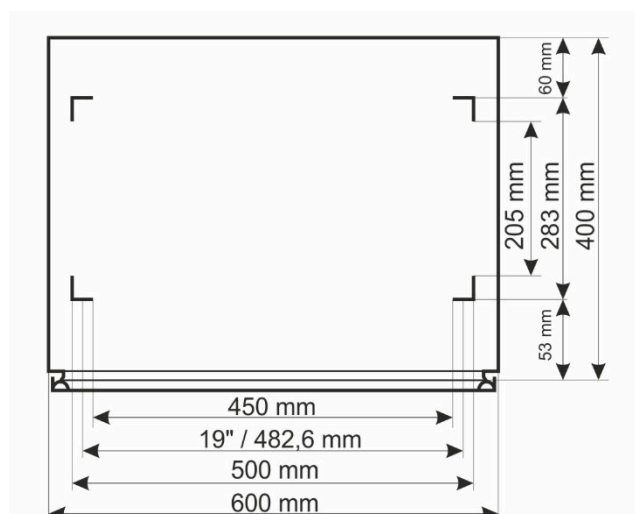

Montage de l'armoire RACK

Choisissez les chevilles de fixation adaptées en fonction du type de surface.

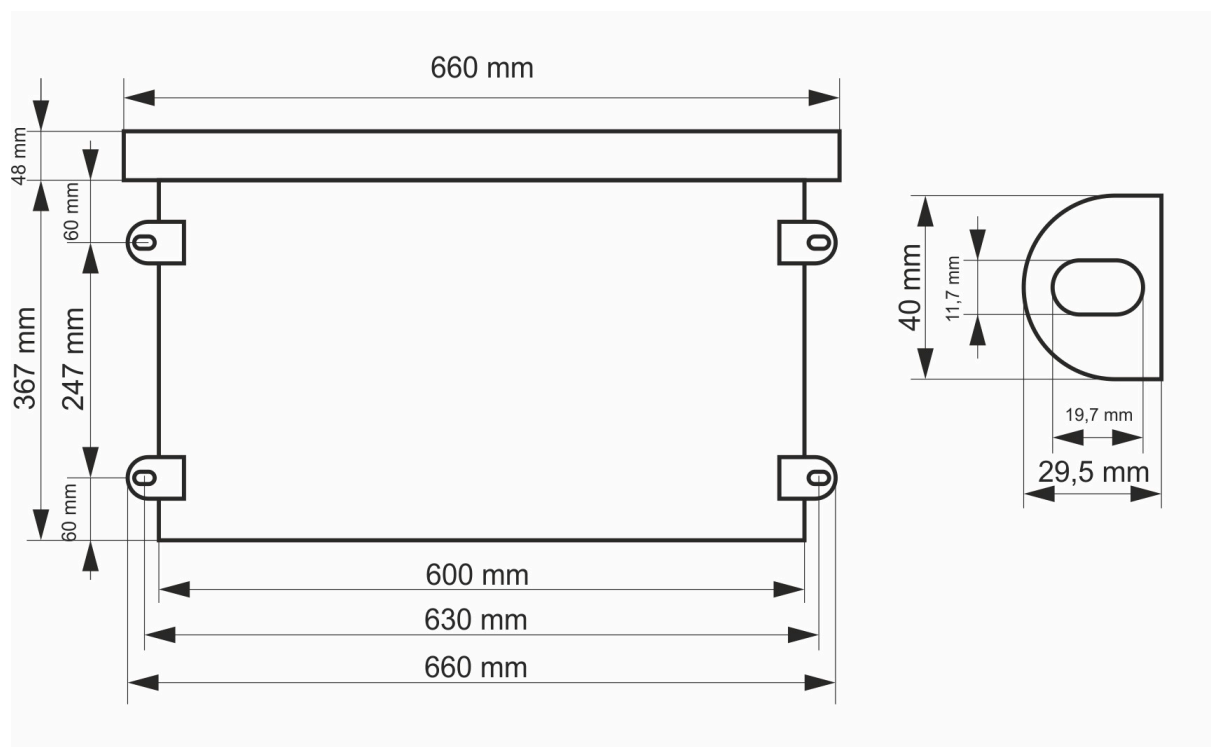

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.