


1. Προβλεπόμενη χρήση:



Το ερμάριο RACK 19" επιτρέπει την ενσωμάτωση CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN ή άλλων συστημάτων σε μικρές εταιρείες ή νοικοκυριά. Προορίζεται για συσκευές που κατασκευάζονται σε περιβλήματα του προτύπου 19". Χάρη στα ερμάρια RACK, οι συσκευές τοποθετούνται αισθητικά και προστατεύονται από μηχανικές ζημιές.

2. Προδιαγραφές:

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Διαστάσεις τοποθέτησης:	W=19", H=12U, D=271mm
Εξωτερικές διαστάσεις:	W=600, H=636, D=450 [mm, +/-2]
Καθαρό/μεικτό βάρος:	23,2 / 24,7 [kg]
Υλικά:	- ράγες τοποθέτησης RACK: χάλυβας ψυχρής έλασης SPCC 1,5mm - πάνω και κάτω πάνελ: χάλυβας ψυχρής έλασης SPCC 1,2mm RAL 9004 - πλαίσιο: χάλυβας ψυχρής έλασης SPCC 1,2mm RAL 9004 - μπροστινή πόρτα: 1,2mm RAL 9004 - πλευρικά πάνελ: χάλυβας ψυχρής έλασης SPCC 1,2mm RAL 9004 - οπίσθια πλάκα: χάλυβας ψυχρής έλασης SPCC 1,2mm RAL 9004
Στατικό φορτίο:	70 κιλά
Χρήση:	εσωτερικά, IP20
Σημειώσεις:	- ρυθμιζόμενη απόσταση μεταξύ της μπροστινής και της πίσω ράγας RACK (εύρος - βλέπε σημείο 5.1) - οπές εξαερισμού στο πάνω μέρος του πίνακα (2 x 105x105mm - διαστάσεις τοποθέτησης) - κανάλια καλωδίων στο πάνω και κάτω μέρος του πίνακα (340x56mm) - κλειδωσίμη μπροστινή πόρτα - επαναλαμβανόμενος κωδικός (περιλαμβάνονται 2 κλειδιά) - δυνατότητα αντίστροφης μπροστινής πόρτας - άνοιγμα αριστερά/δεξιά - πλευρικά πάνελ - δυνατότητα συναρμολόγησης κλειδαριάς - RAZB16 (πρόσθετος εξοπλισμός) - δυνατότητα αποσυναρμολόγησης πίσω πλευρά (518x567mm) - έτοιμο προς συναρμολόγηση
Δηλώσεις, εγγύηση:	RoHS, 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

3. Δομή του υπουργικού συμβουλίου.

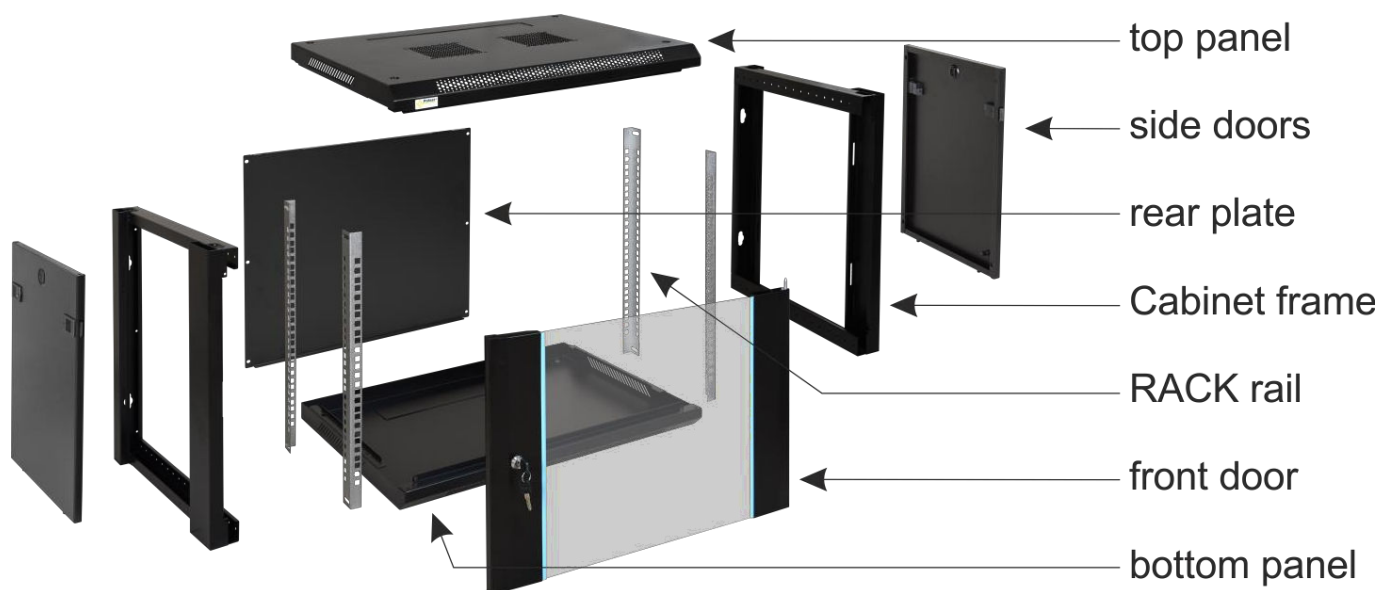


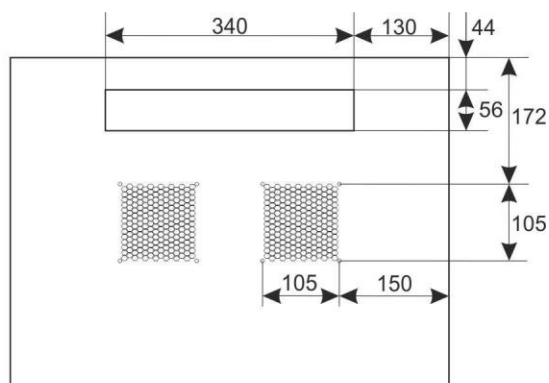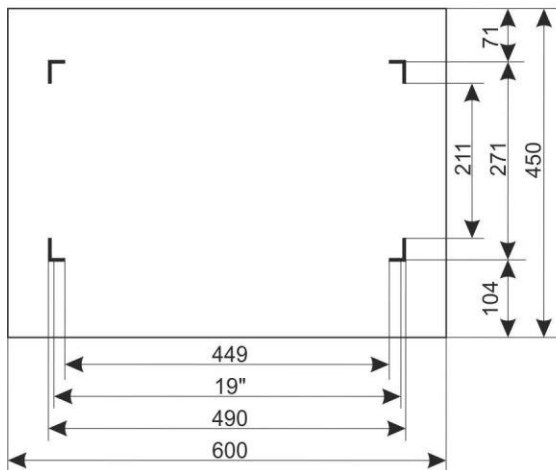

4. Εξαρτήματα

Αριθμός	Στοιχείο	Αmount	Φωτογραφία	Αριθμός	Στοιχείο	Αmount	Φωτογραφία
1	Επάνω πάνελ	1 τεμάχιο		8	Σταυρός βίδας 10mm (μαύρο)	18 τεμάχια	
2	Κάτω πάνελ	1 τεμάχιο		9	Παξιμάδι M5, ελατηριωτή ροδέλα	2 τεμάχια	
3	Μπροστινές πόρτες	1 τεμάχιο		10	Αποστάτης για μπροστινές πόρτες	1 τεμάχιο	
4	Πίσω πλάκα	1 τεμάχιο		11	M6x12 Βίδα Phillips	12 τεμάχια	
5	Πλαϊνό πάνελ	2 τεμάχια		12	Παξιμάδι M6 ("παξιμάδι κλωβού")	12 τεμάχια	
6	Πλαίσιο γραφείου	2 τεμάχια		13	Σταυρό και εξαγωνο κατασαβίδι	1 τεμάχιο	
7	RACK 19" Ράγα 12U	4 τεμάχια		14	Κλειδωμα	1 τεμάχιο	


5.1)

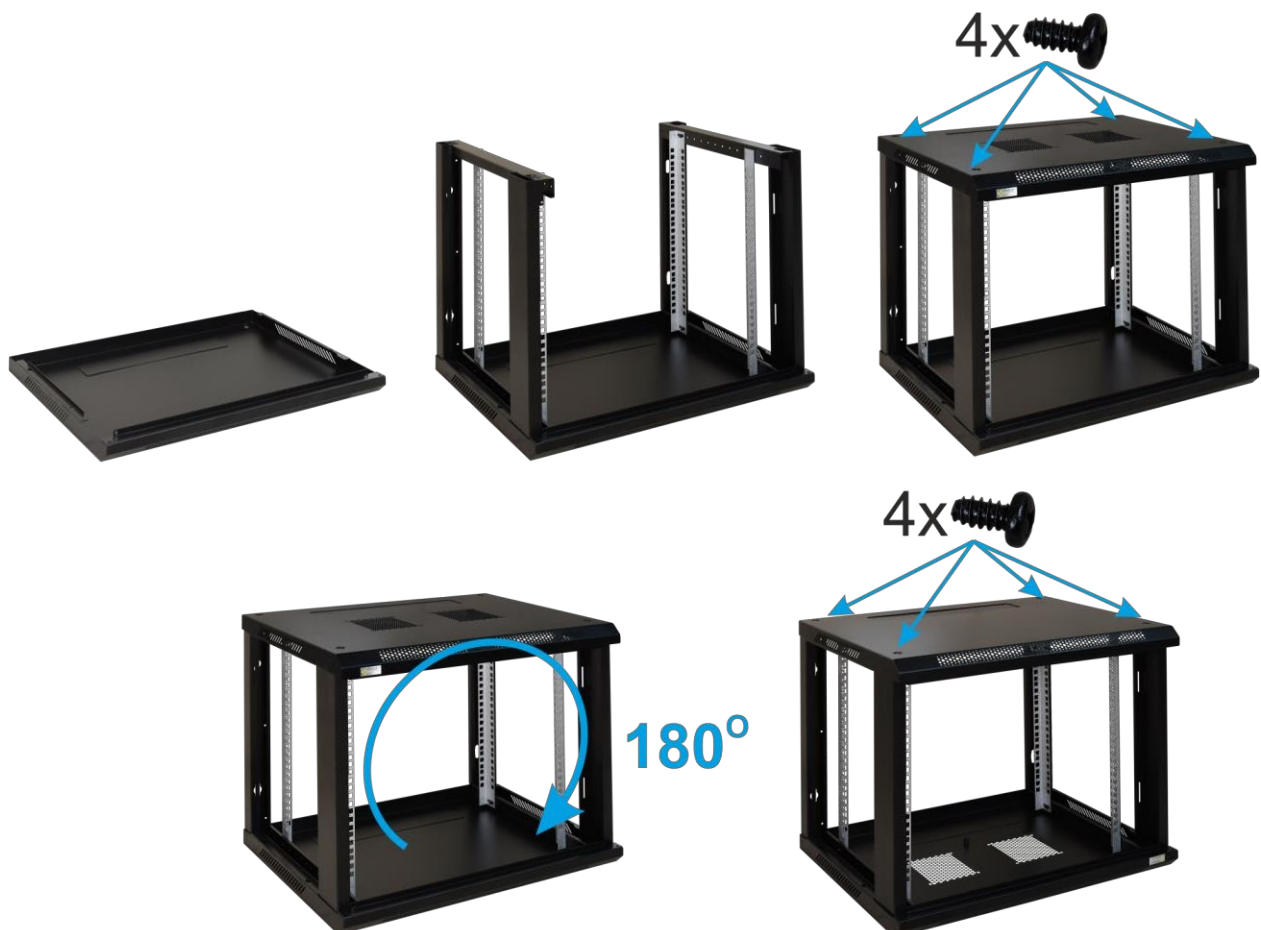


5.3)





5.4)

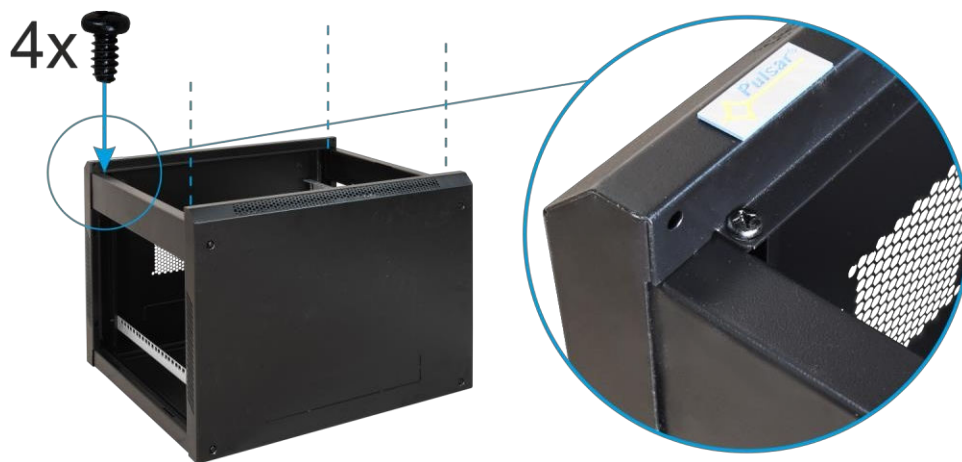




5.5)

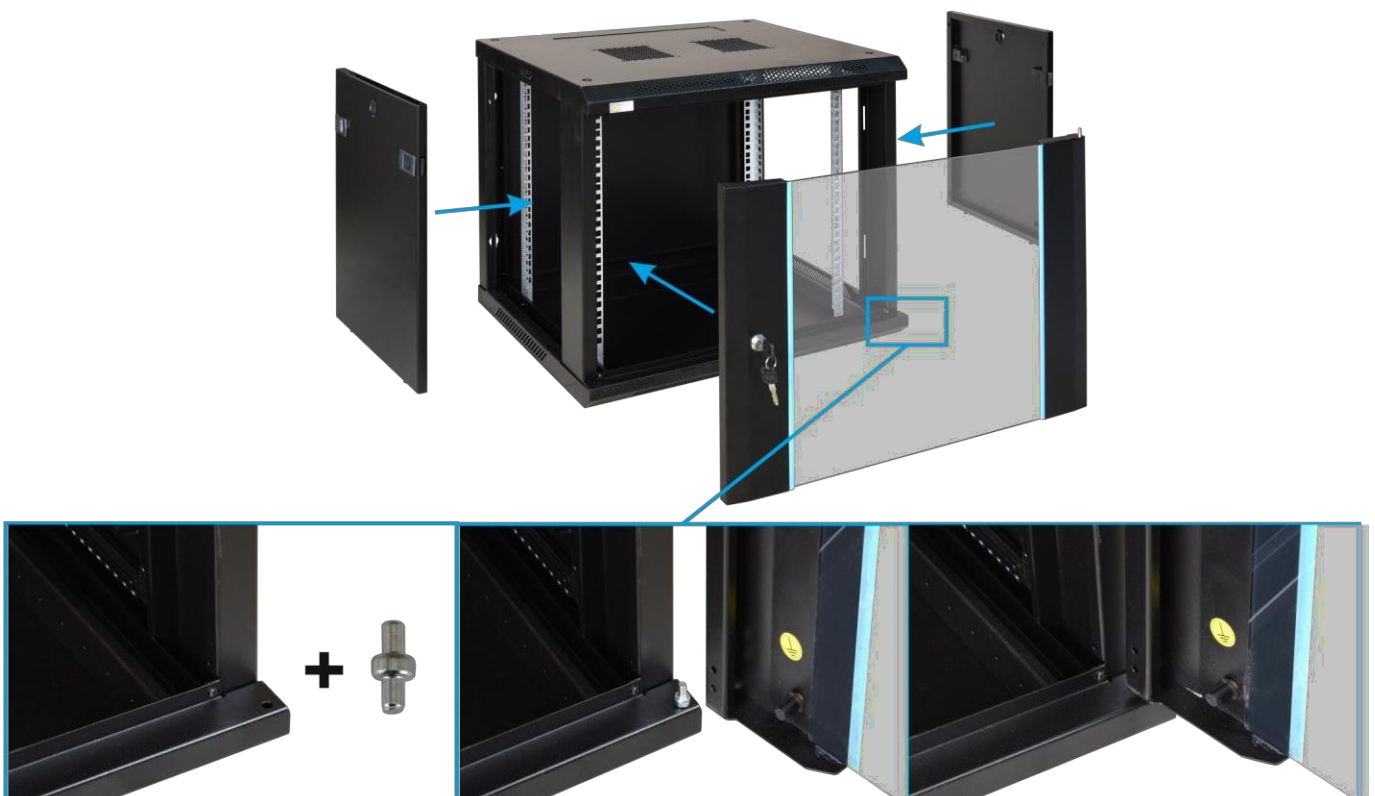

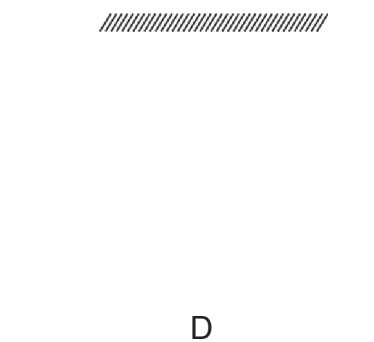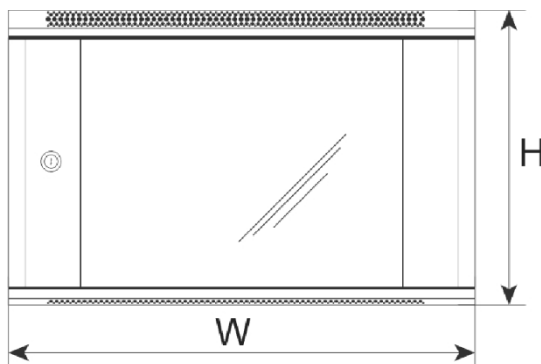

6. Συναρμολόγηση του γραφείου RACK

Επιλέξτε τους κατάλληλους πείρους στερέωσης ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος.

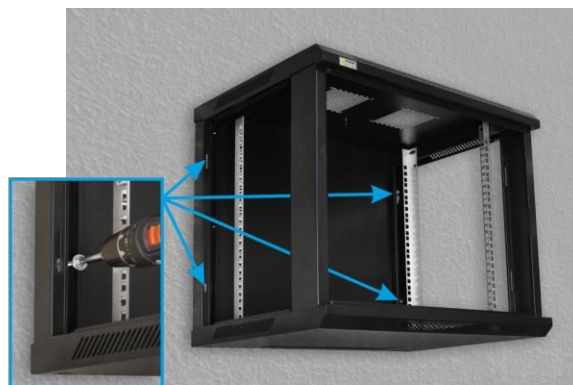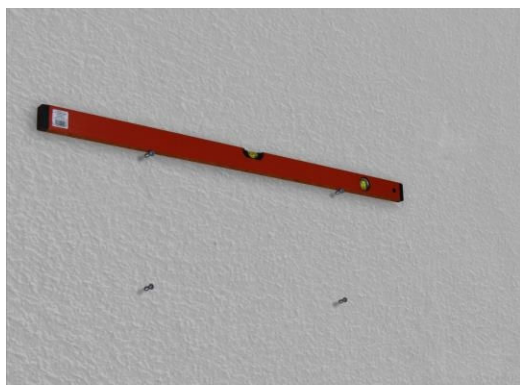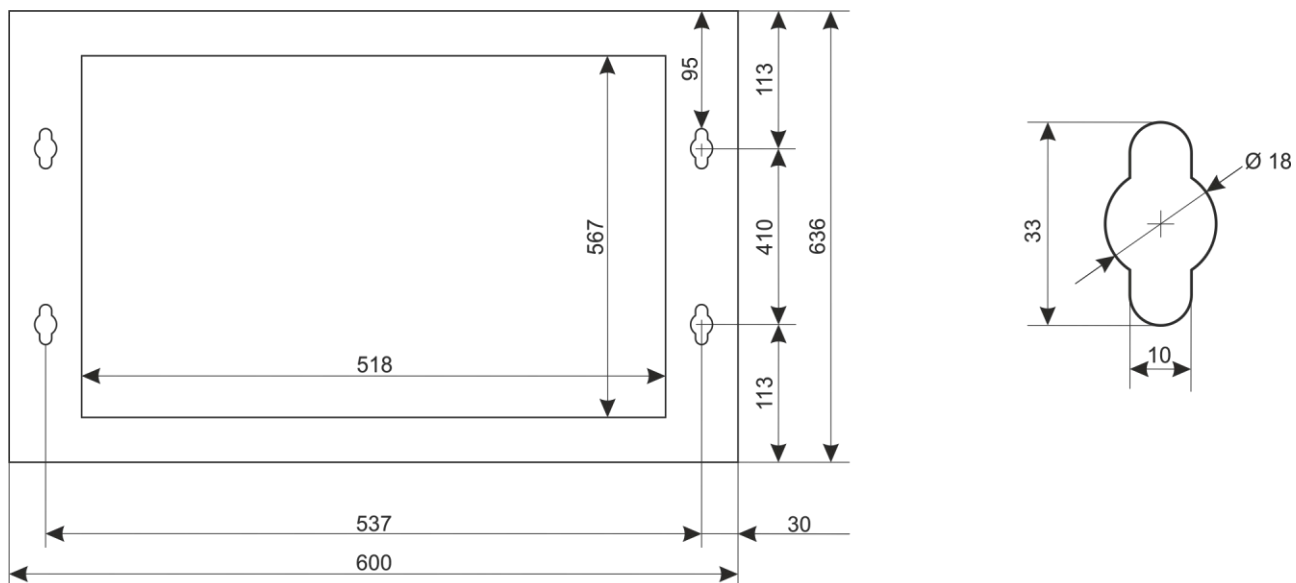

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

Pulsar sp. j.

Siedlec 150,

32-744 Łapczyca

Τηλ. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50

e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl [http://](http://www.pulsar.pl)

www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.