

1. Προβλεπόμενη χρήση:


Το ερμάριο RACK 19" επιτρέπει την ενσωμάτωση συστημάτων CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN ή άλλων συστημάτων σε μικρές εταιρείες ή νοικοκυριά.



Προορίζεται για συσκευές που κατασκευάζονται σε περιβλήματα του προτύπου 19". Χάρη στα ερμάρια RACK, οι συσκευές τοποθετούνται αισθητικά και προστατεύονται από μηχανικές ζημιές.

2. Προδιαγραφές:

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Διαστάσεις τοποθέτησης:	Π=19", Υ=9U, Β=271mm
Εξωτερικές διαστάσεις:	W=600, H=502, D=450 [mm, +/-2]
Καθαρό/μεικτό βάρος:	20 / 21,5 [kg]
Υλικά:	- χάλυβα ψυχρής έλασης SPCC 1,5 mm. - πάνω και κάτω πάνελ: χάλυβας ψυχρής έλασης SPCC 1,2mm RAL 9004 - πλαίσιο: χάλυβας ψυχρής έλασης SPCC 1,2mm RAL 9004 - μπροστινή πόρτα: SPCC 1,2mm RAL 9004 - πλευρικά πάνελ: χάλυβας ψυχρής έλασης SPCC 1,2mm RAL 9004 - πίσω πλάκα: χάλυβας ψυχρής έλασης SPCC 1,2mm RAL 9004
Στατικό φορτίο:	70 kg
Χρήση:	IP20
Σημειώσεις:	- Ρυθμιζόμενη απόσταση μεταξύ των μπροστινών και των πίσω ραγών RACK (εύρος - βλ. σημείο 5.1) - οπές εξαερισμού στο πάνω μέρος του πίνακα (2 x 105x105mm - διαστάσεις τοποθέτησης) - αγωγοί καλωδίων στο πάνω και κάτω πλαίσιο (340x56mm) - κλειδωσίμη μπροστινή πόρτα - επαναλαμβανόμενος κωδικός (περιλαμβάνονται 2 κλειδιά) - δυνατότητα αντίστροφης μπροστινής πόρτας - άνοιγμα αριστερά/δεξιά - πλευρικά πάνελ - δυνατότητα συναρμολόγησης κλειδαριάς - RAZB16 (πρόσθετος εξοπλισμός) - δυνατότητα αποσυναρμολόγησης του πίσω πίνακα (518x434mm) - έτοιμο προς συναρμολόγηση
Δηλώσεις, εγγύηση:	RoHS, 12 μήνες από την ημερομηνία αγοράς

3. Δομή του ερμαρίου.

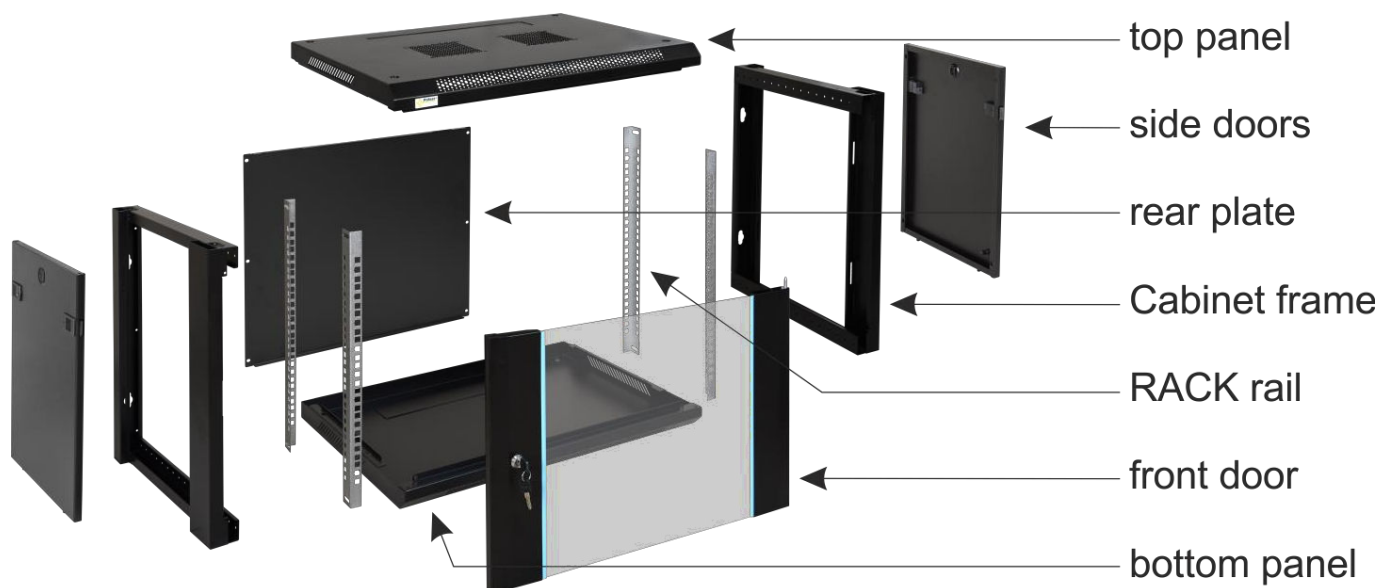

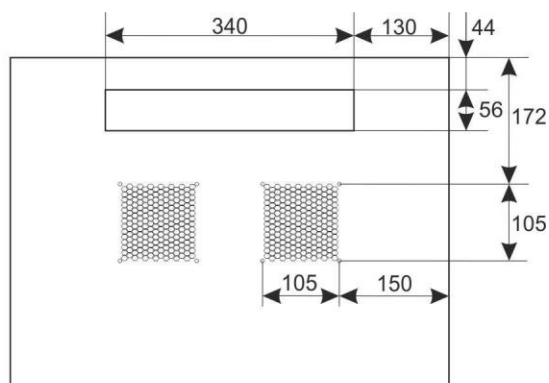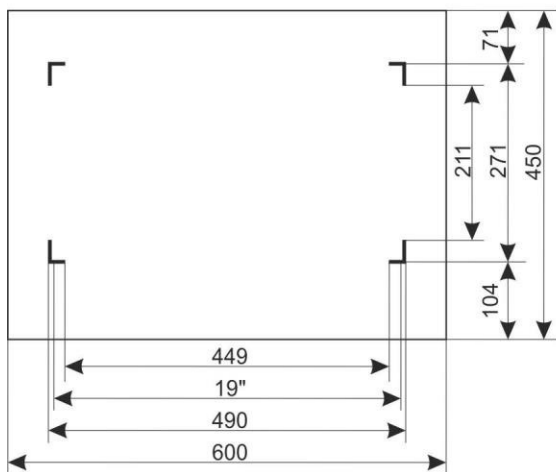


4. Εξαρτήματα


Αριθμός	Εξάρτημα	Αριθμός nt	Φωτογραφία	Αριθμός	Στοιχείο	Αmount	Φωτογραφία
1	Επάνω πάνελ	1 τεμ.		8	Σταυρός βίδας 10mm (μαύρο)	18 τεμάχια	
2	Κάτω πάνελ	1 τεμ.		9	Παξιμάδι M5, ελατηριωτή ροδέλα	2 τεμάχια	
3	Μπροστινές πόρτες	1 τεμ.		10	Αποστάτης για τις μπροστινές πόρτες	1 τεμ.	
4	Πίσω πλάκα	1 τεμάχιο		11	M6x12 Βίδα Phillips	12 τεμ.	
5	Πλαϊνό πάνελ	2 τεμάχια		12	Παξιμάδι M6 ("παξιμάδι κλωβού")	12 τεμάχια	
6	Πλαίσιο γραφείου	2 τεμάχια		13	Σταυρό και εξαγωνο κατασαβίδι	1 τεμ.	
7	RACK 19" ράγα 9U	4 τεμάχια		14	Κλειδωμα	1 τεμ.	

5. Οδηγίες συναρμολόγησης:

5.1)

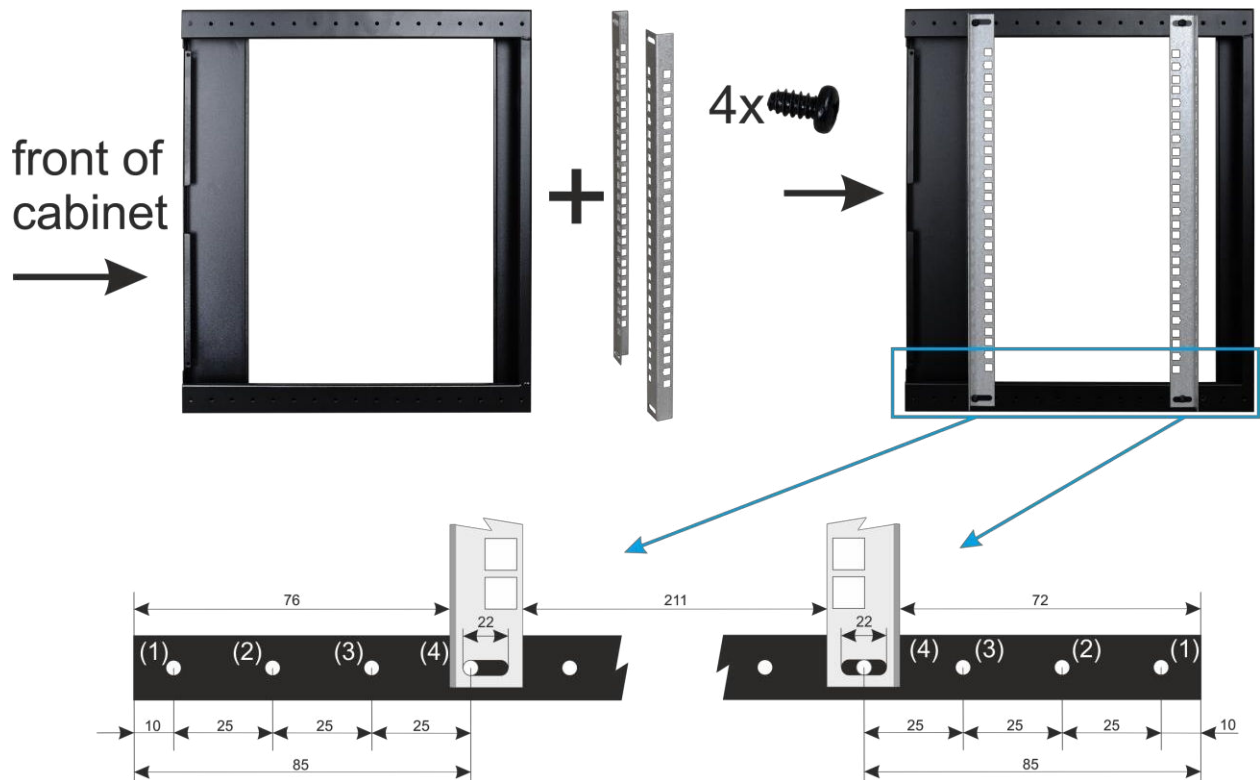


5.2)

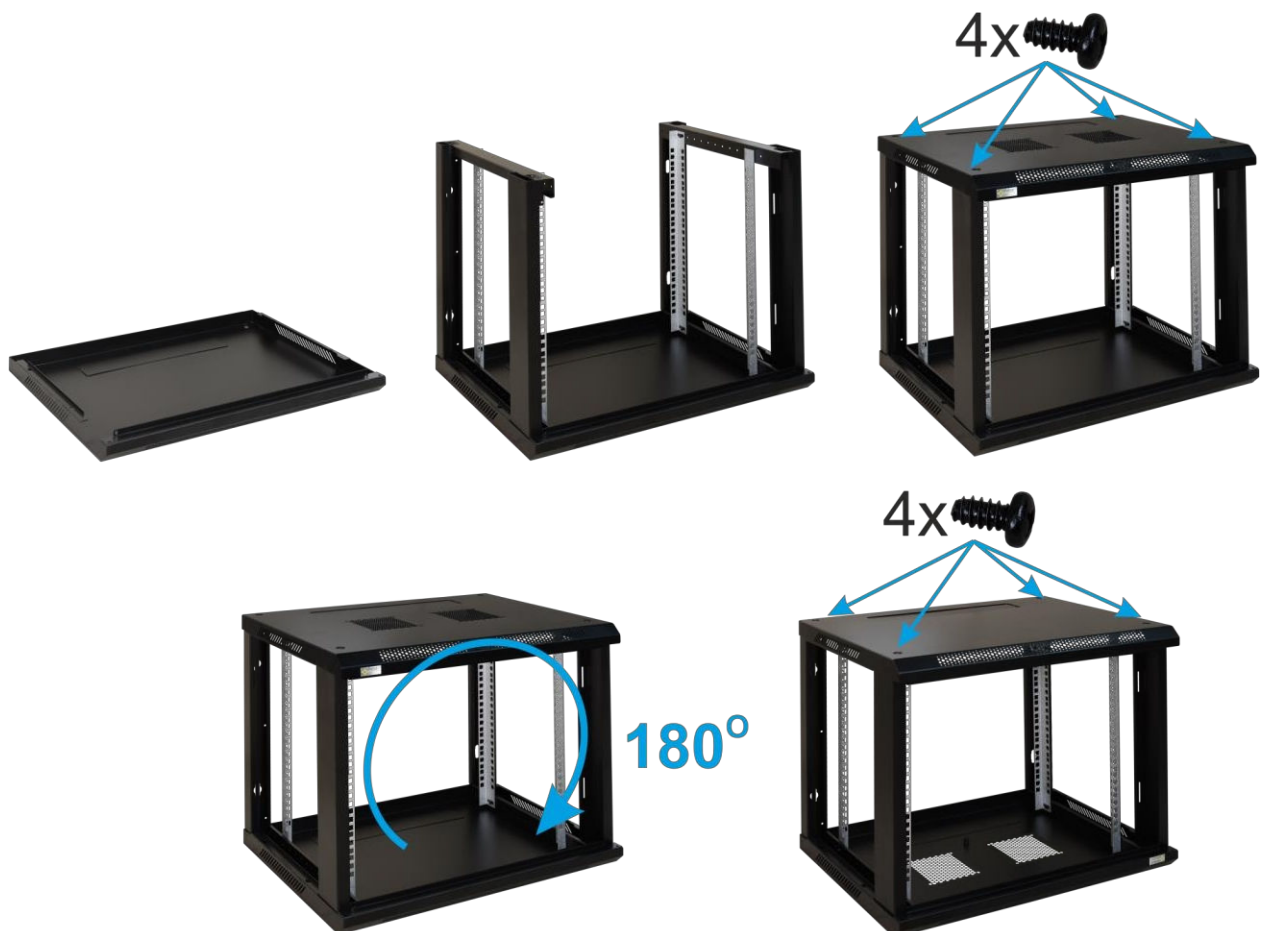


5.3)






5.4)

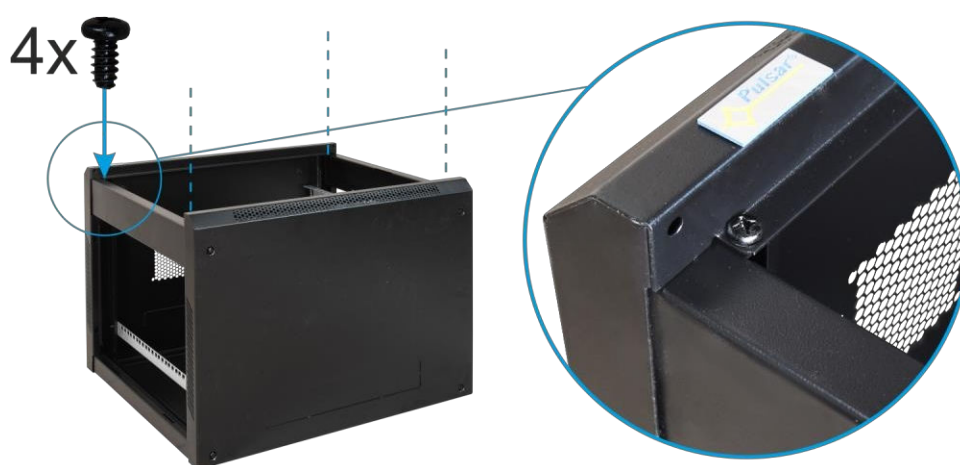




5.5)

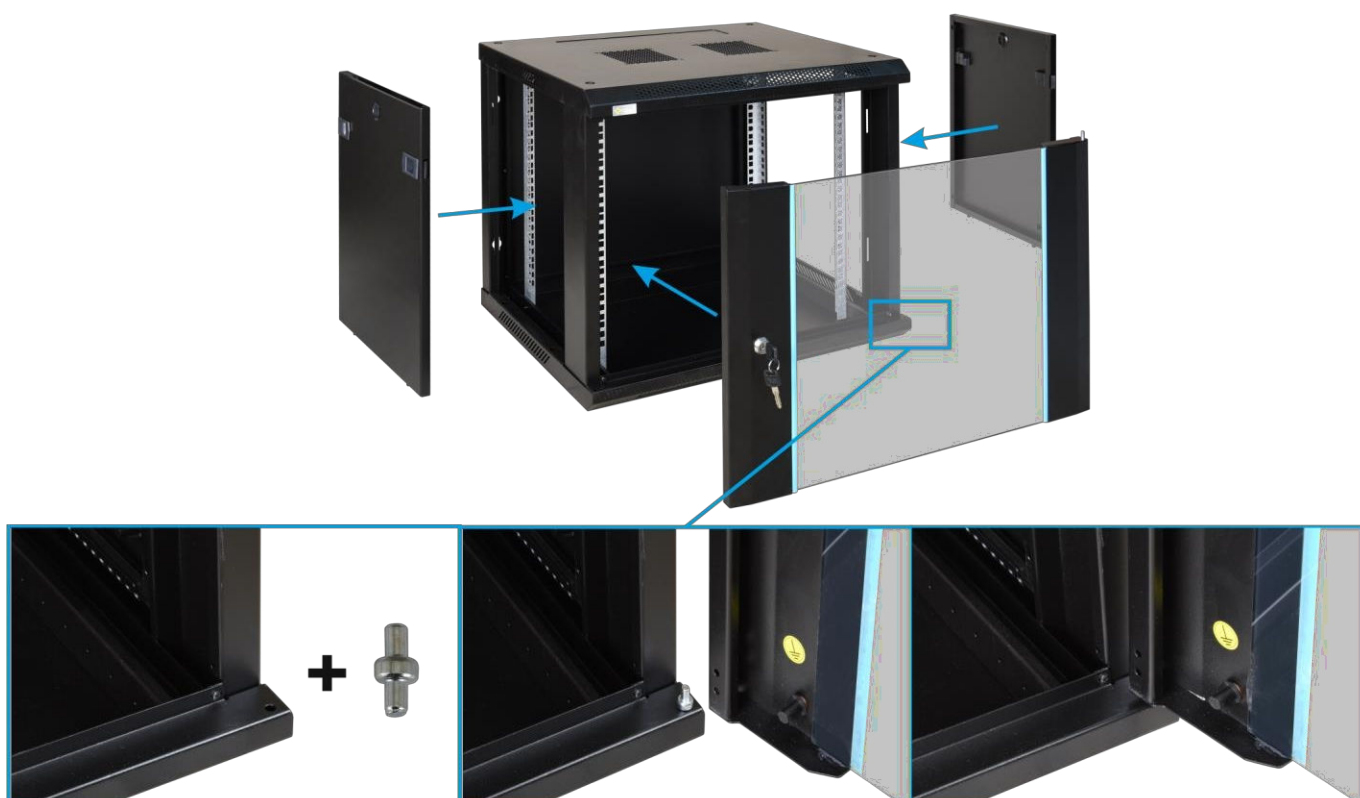

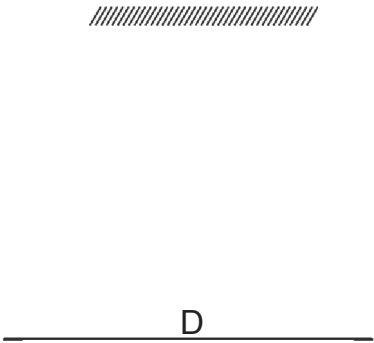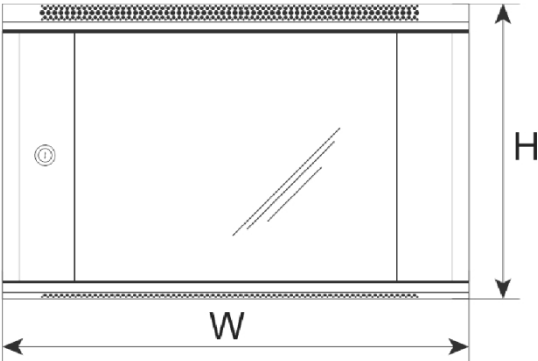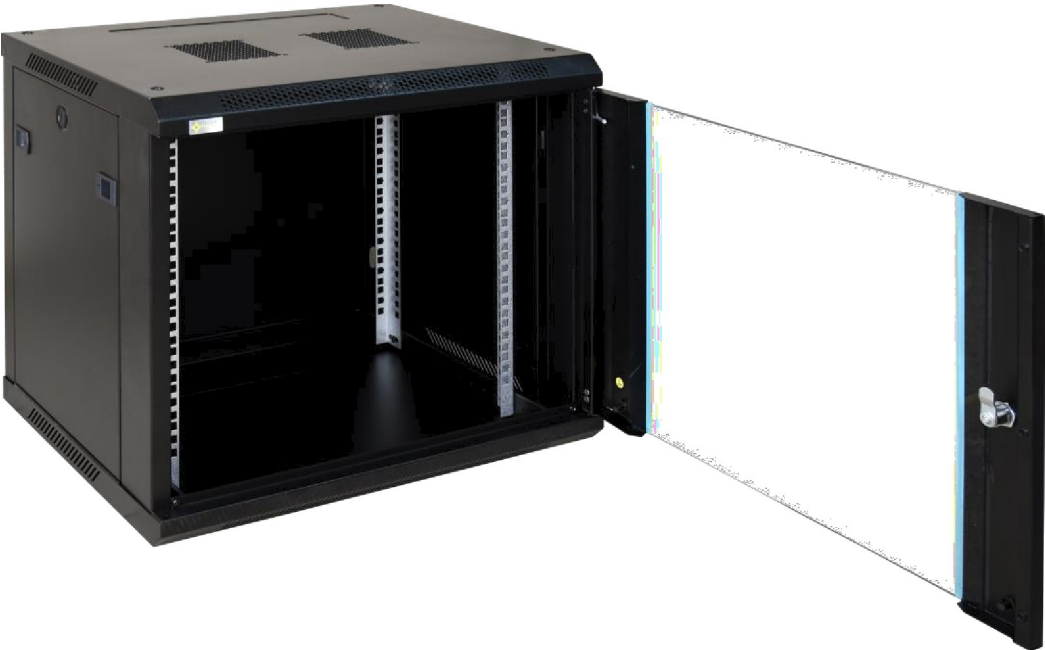

6. Συναρμολόγηση του γραφείου RACK

Επιλέξτε τους κατάλληλους πείρους στερέωσης ανάλογα με τον τύπο του υποστρώματος.

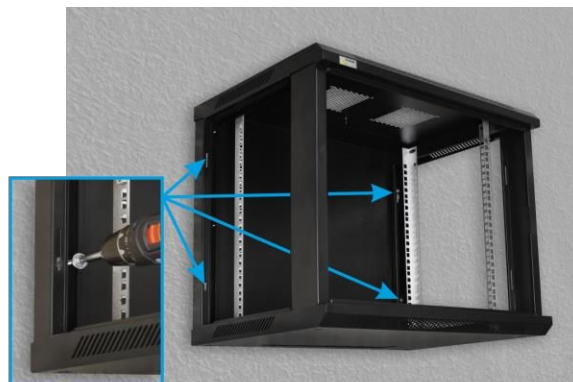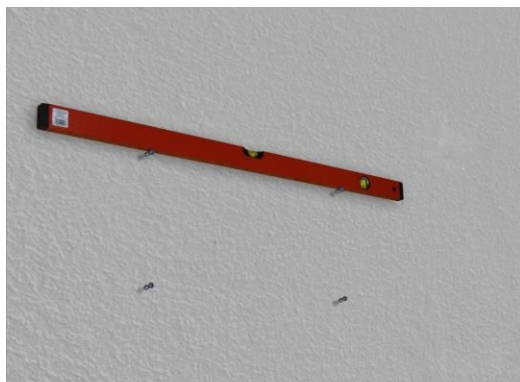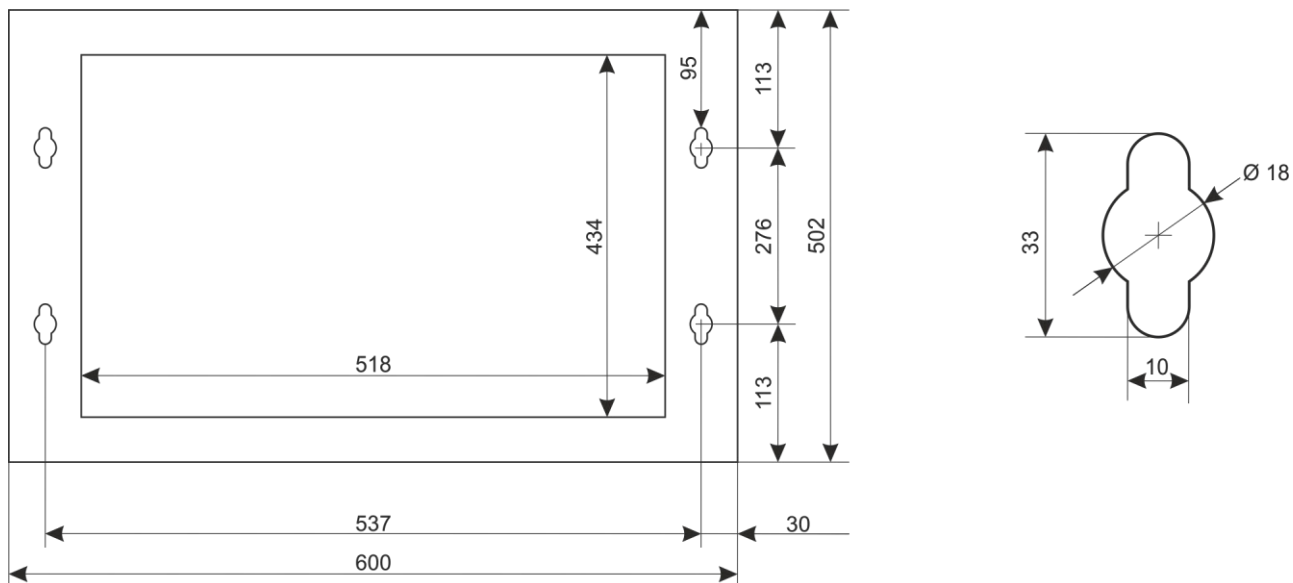

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

Pulsar sp. j.

Siedlec 150,

32-744 Łapczyca

Τηλ. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50

e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl [http://](http://www.pulsar.pl)

www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.