

1. Rendeltetés:


A RACK 19" szekrény lehetővé teszi CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN vagy más rendszerek integrálását kisvállalkozásokban vagy háztartásokban.



19 hüvelykes szabványú burkolatokban gyártott eszközökhöz készült. A RACK szekrényeknek köszönhetően az eszközök esztétikusan vannak felszerelve és védve vannak a mechanikai sérülésektől.

2. Műszaki adatok:

MŰSZAKI ADATOK	
Szerelési méretek:	Szélesség = 19", Magasság = 9U, Mélység = 271 mm
Külső méretek:	Szélesség=600, Magasság=502, Mélység=450 [mm, +/-2]
Nettó/bruttó súly:	20 / 21,5 [kg]
Anyagok:	- RACK rögzítő sínek: hidegen hengerelt acél SPCC 1,5 mm - felső és alsó panel: hidegen hengerelt acél SPCC 1,2 mm RAL 9004 - keret: hidegen hengerelt acél SPCC 1,2 mm RAL 9004 - első ajtó: 5 mm-es edzett üveg / SPCC 1,2 mm RAL 9004 - oldalpanelek: hidegen hengerelt acél SPCC 1,2 mm RAL 9004 - hátsó lemez: hidegen hengerelt acél SPCC 1,2 mm RAL 9004
Statikus terhelés:	70 kg
Felhasználás:	beltéri, IP20
Megjegyzések:	- állítható távolság az elülső és hátsó RACK sínek között (tartomány – lásd 5.1 pont) - szellőzőnyílások a felső panelen (2 x 105x105 mm – szerelési méretek) - kábelcsatornák a felső és alsó panelen (340x56 mm) - zárható elülső ajtó – ismétlődő kód (2 kulcs mellékelve) - az elülső ajtó fordított irányú nyitásának lehetősége – balra/jobbra nyíló - oldalpanelek – zárszerelvénnyel felszerelhető – RAZB16 (kiegészítő felszerelés) - a hátsó panel (518x434 mm) leszerelésének lehetősége - összeszerelésre kész
Nyilatkozatok, garancia:	RoHS, 12 hónap a vásárlás napjától számítva

3. A szekrény felépítése.

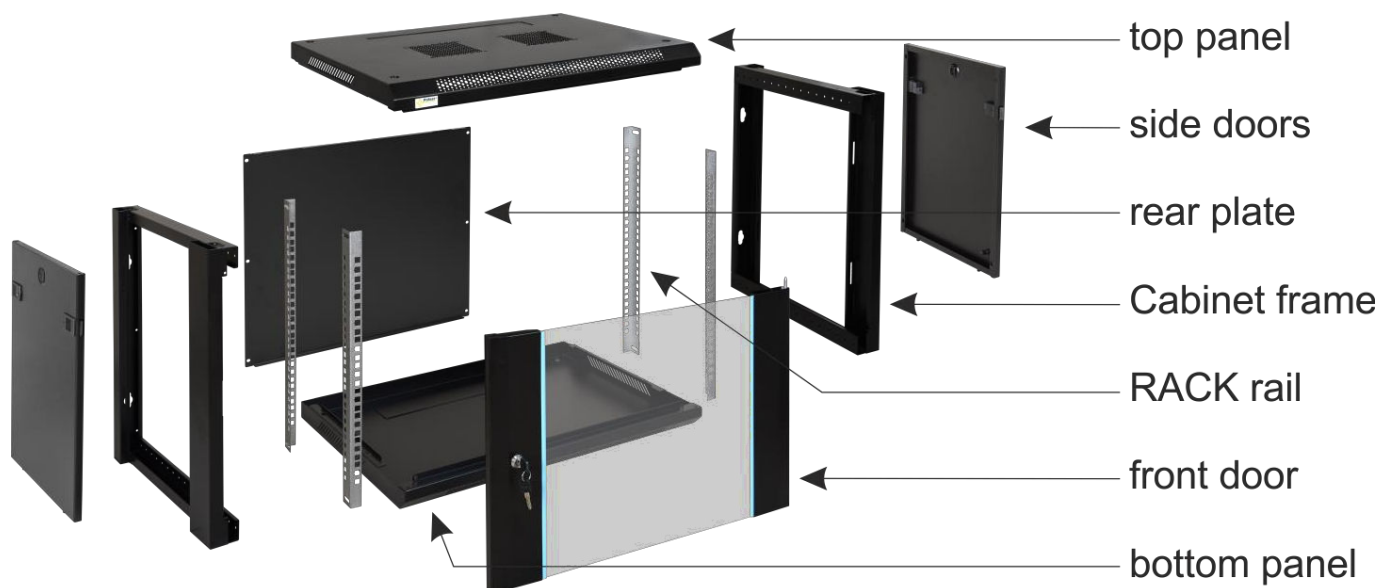

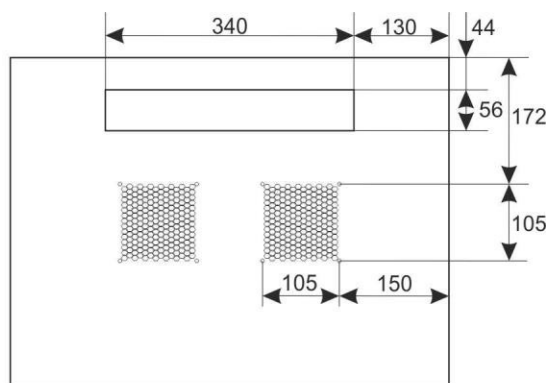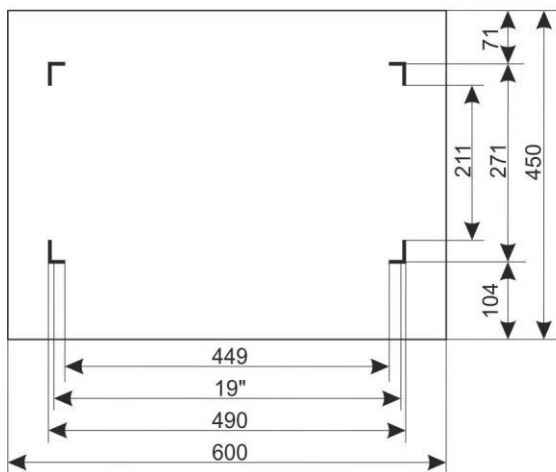


4. Alkatrészek


Szám	Alkatrész	Mennyiség	Fotó	Szám	Alkatrész	Mennyiség	Fotó
1	Felső panel	1 db		8	10 mm-es keresztcsavar (fekete)	18 db	
2	Alsó panel	1 db		9	M5 anya, rugós alátét	2	
3	Első ajtók	1 db		10	Távtartó az első ajtókhöz	1 db	
4	Hátsó lemez	1 db		11	M6x12 Phillips csavar	12	
5	Oldalsó panel	2 db		12	M6 anya („ketrecanya”)	12 db	
6	Szekrénykeret	2 db		13	Kereszt- és hatlapú csavarhúzó	1 db	
7	19" RACK 9U sín	4 db		14	Zár	1 db	

5. Összeszerelési utasítás:

5.1)

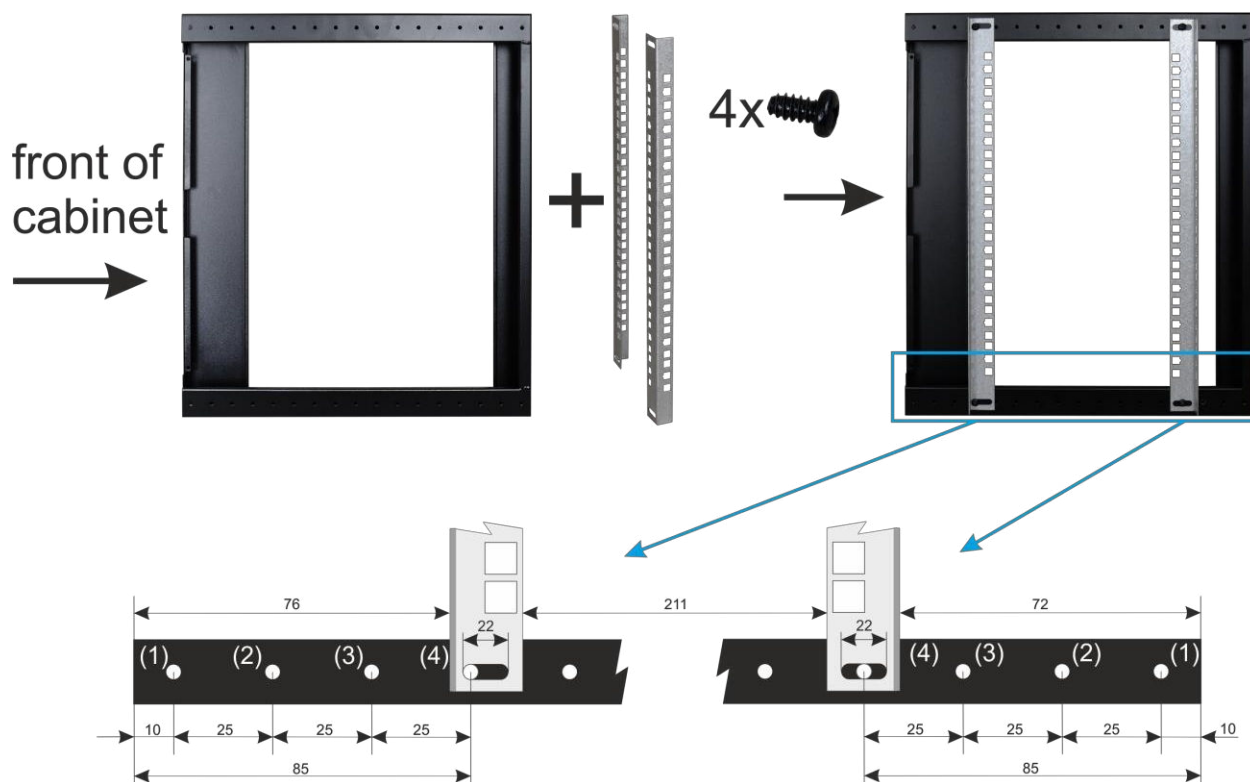


5.2)

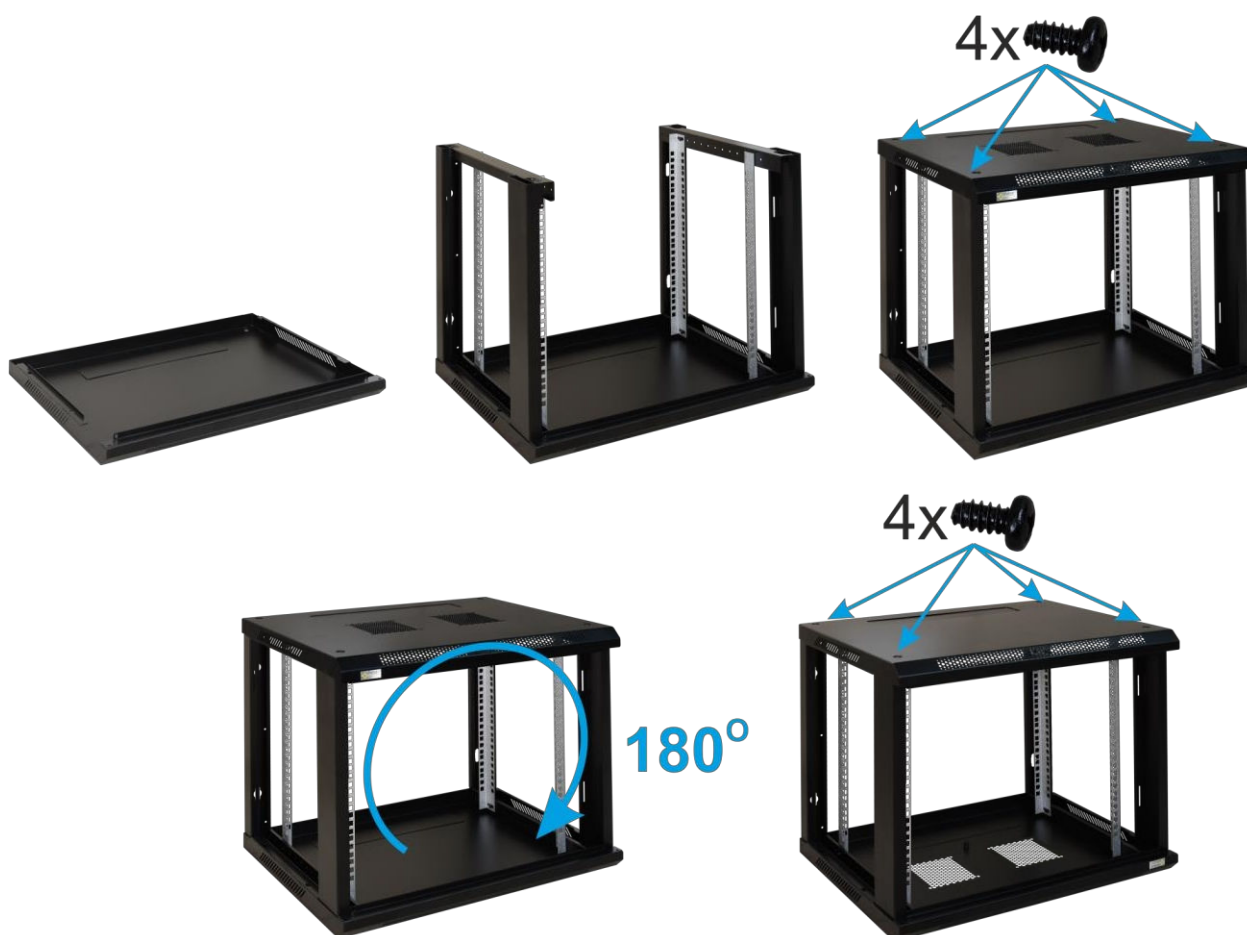


5.3)






5.4)

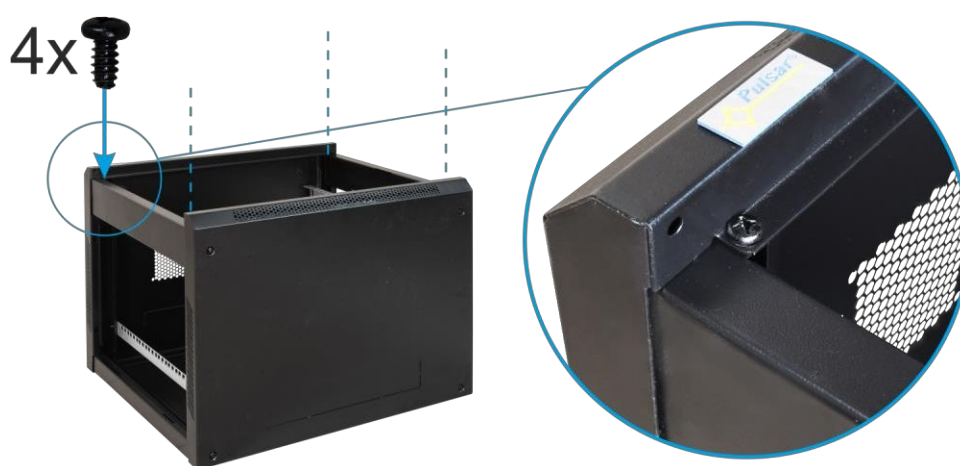





5.5)

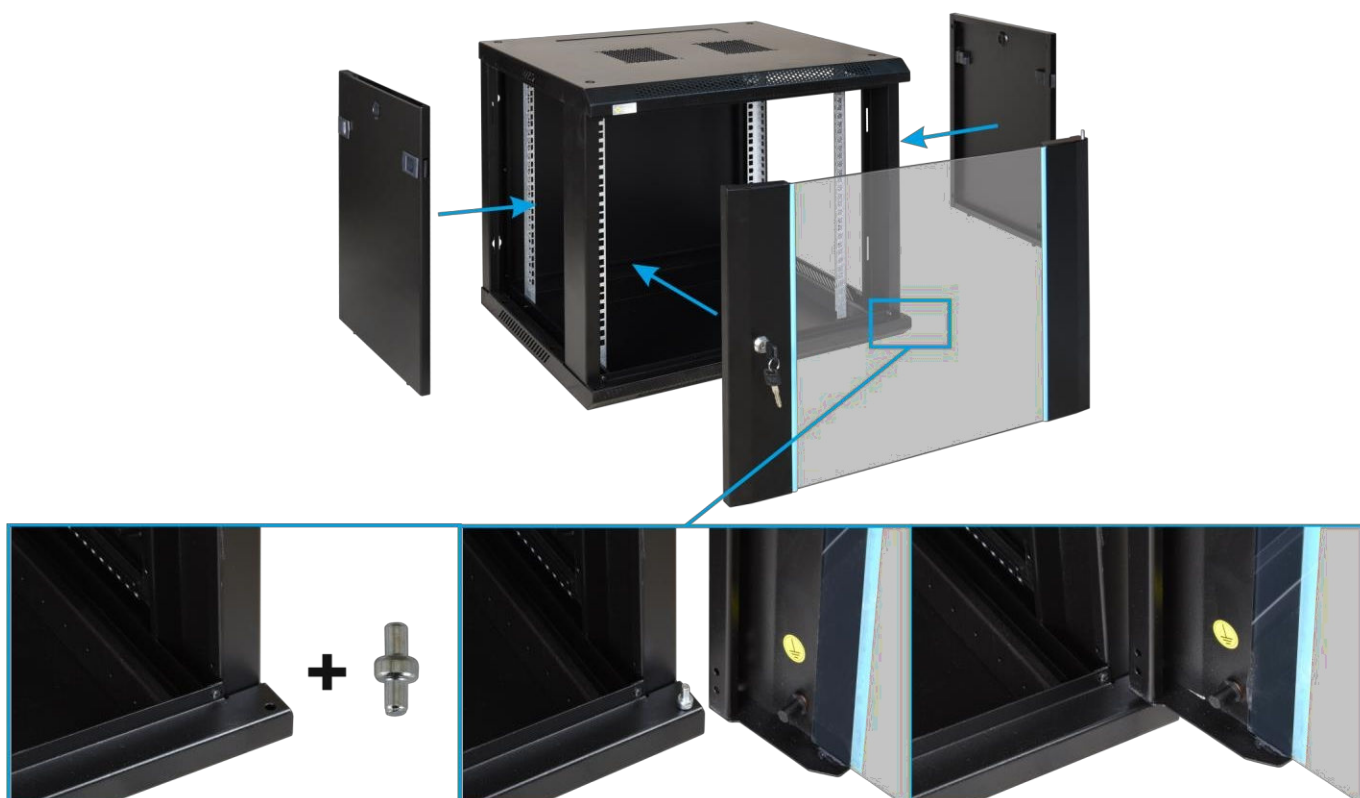

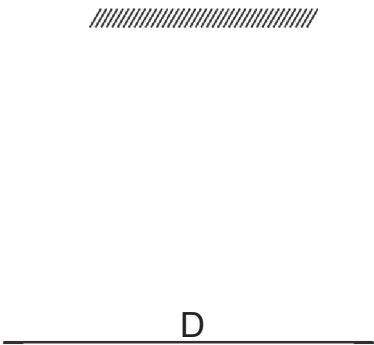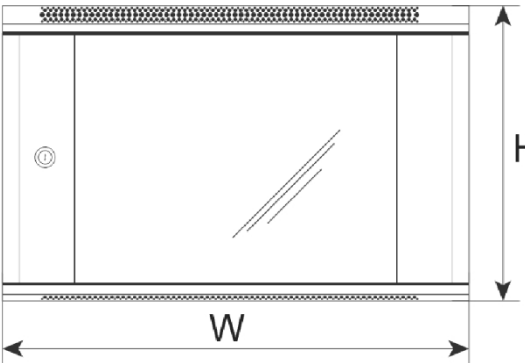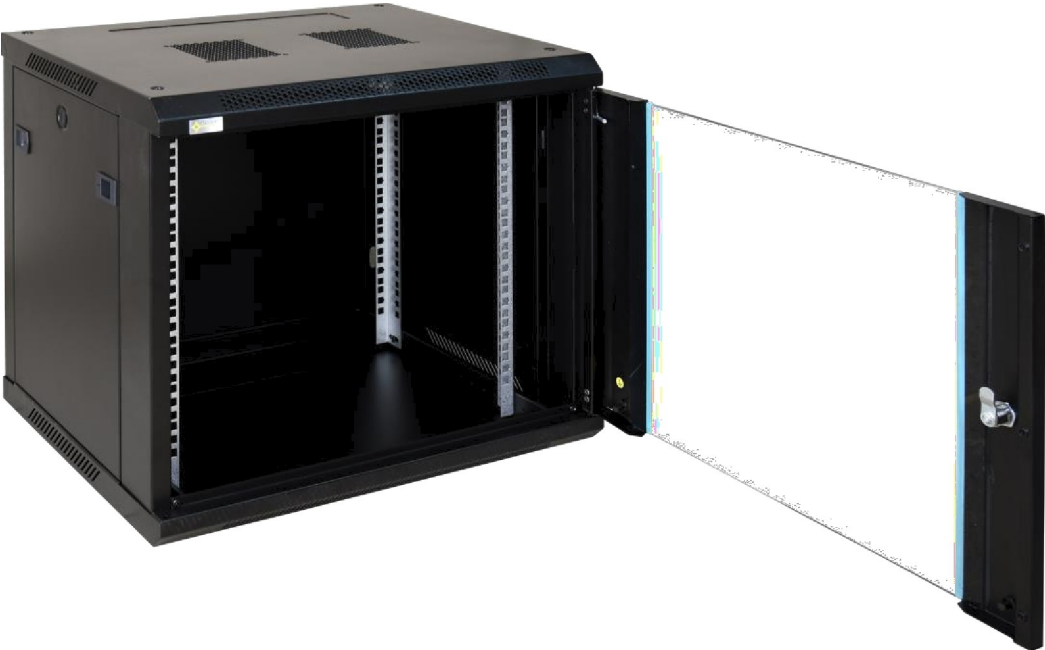

6. RACK szekrény összeszerelése

Válassza ki a megfelelő rögzítőcsapokat az aljzat típusától függően.

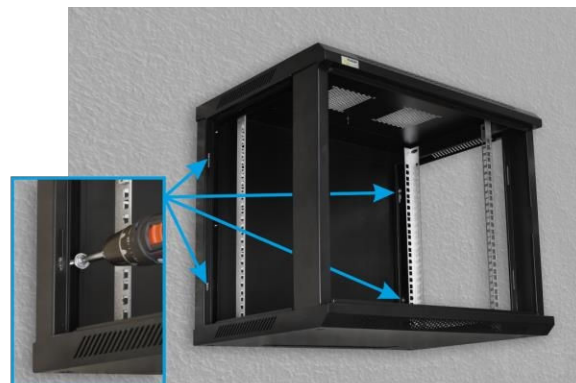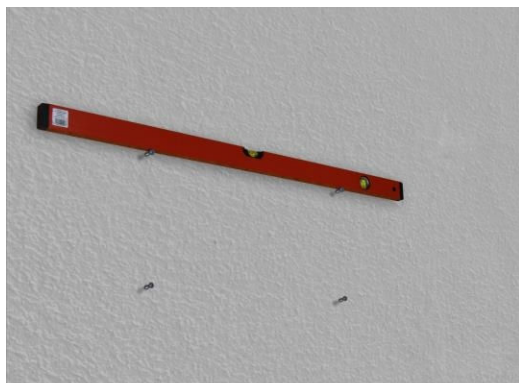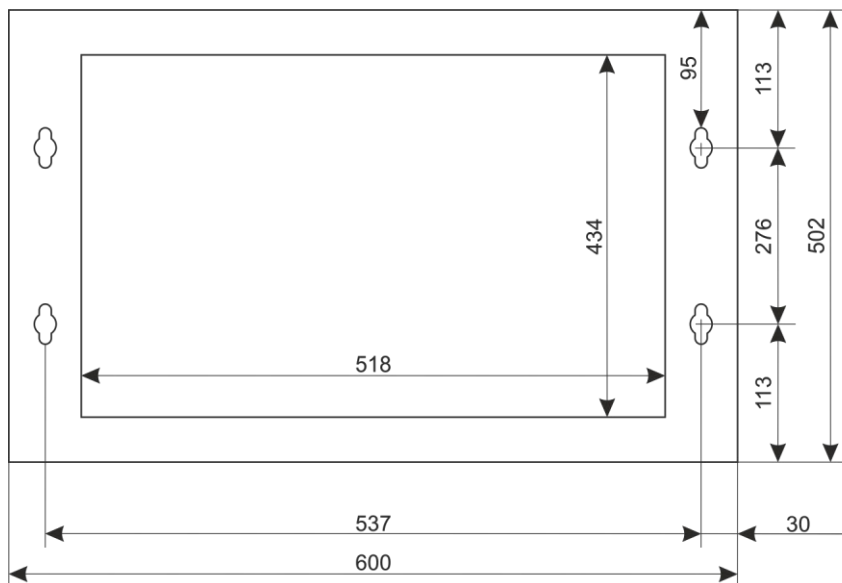

GYÁRTÓ
Pulsar sp. j.
Siedlec 150,
32-744 Łapczyca
Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.