



1. Rendeltetésszerű használat:



A RACK 19"-os szekrény lehetővé teszi a CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN vagy más rendszerek integrálását kisvállalkozásokban vagy háztartásokban.

A 19" szabványú szekrényekben gyártott eszközökhöz készült. A RACK szekrényeknek köszönhetően az eszközök esztétikusan vannak felszerelve és védve a mechanikai sérülésektől.

2. Műszaki adatok:



SPECIFIKÁCIÓK	
Szerelési méretek:	Szélesség=19", magasság=9U, mélység=269mm
Külső méretek:	W=600, H=501, D=600 [mm, +/-2]
Nettó/bruttó súly:	23,7 / 26,5 [kg]
Anyagok:	- RACK szerelősínek: hidegen hengerelt acél SPCC 1,5mm - szekrény: hidegen hengerelt acél SPCC 1,2mm RAL 9004 - elülső ajtó: SPCC 1,2mm RAL 9004 - oldallapok: hidegen hengerelt acél SPCC 1,2mm RAL 9004 - hátsó ajtó: hidegen hengerelt acél SPCC 1,2mm RAL 9004
Statikus terhelés:	70 kg
Felhasználás: A termék a következő jellemzőkkel rendelkezik:	beltér, IP20
Megjegyzések:	- állítható távolság az első és hátsó RACK sínek között (tartomány - lásd 5. pont) - szellőzőnyílások a felső panelben (2 x 105x105mm - szerelési méretek) - kábelcsatornák a felső és alsó ajtóban (273x60mm) - zárható elülső ajtó - ismételhető kóddal (2 kulcsot tartalmaz) - zárható hátsó ajtó - ismételhető kód (2 kulcsot tartalmaz) - fordított elülső ajtó lehetősége - balra/jobbra nyitható - oldalsó panelek - zárszerelés lehetséges - RAZB16 (kiegészítő felszerelés) - összeszerelésre kész
Nyilatkozatok, garancia:	RoHS, a vásárlástól számított 12 hónap.


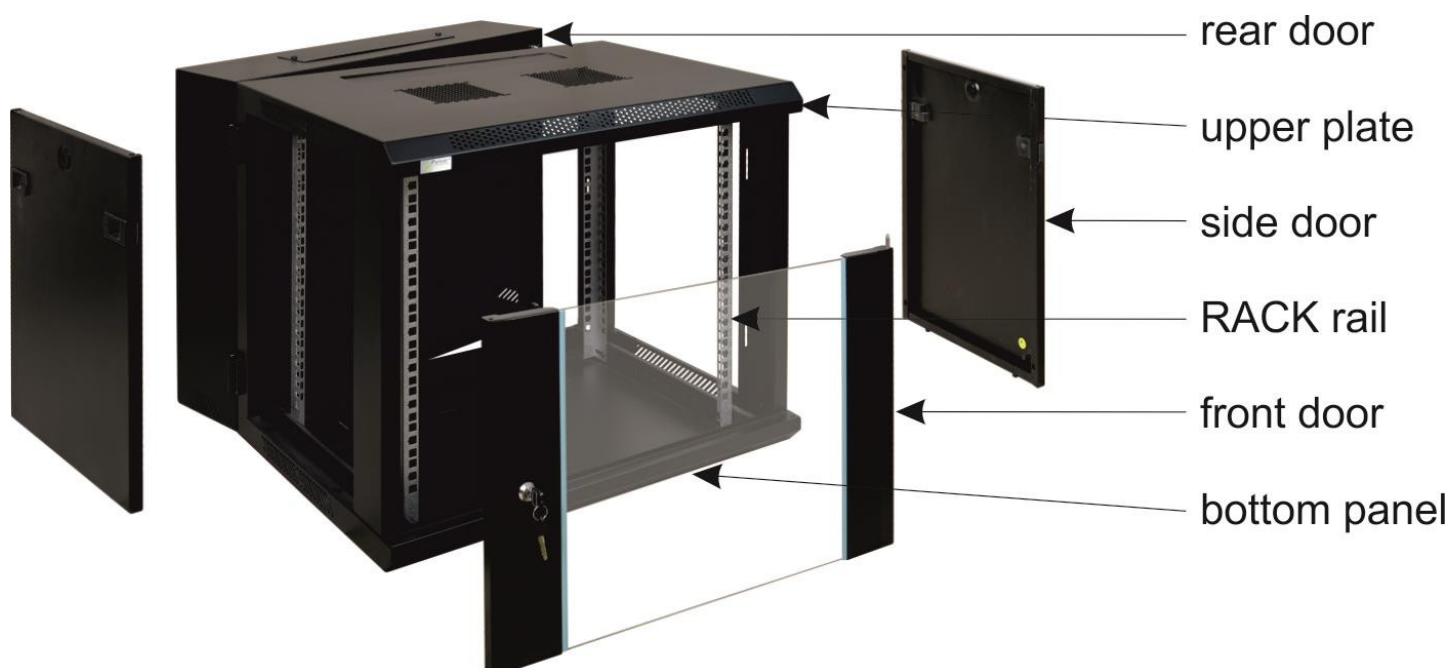
3. A szekrény felépítése.

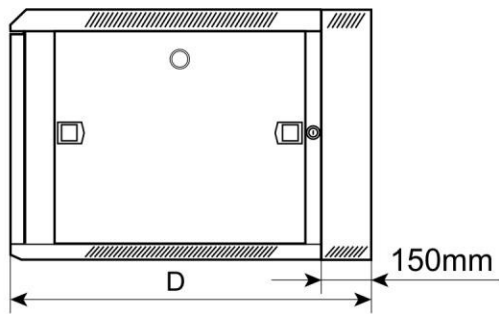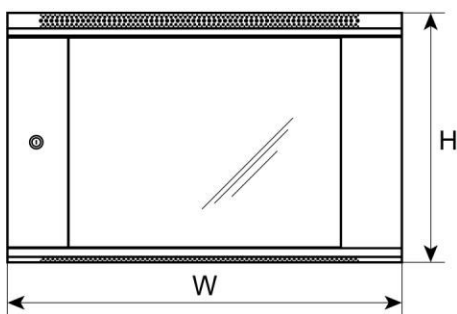


6. A RACK szekrény összeszerelése

Válassza ki a megfelelő rögzítőcsapokat az aljzat típusától függően.

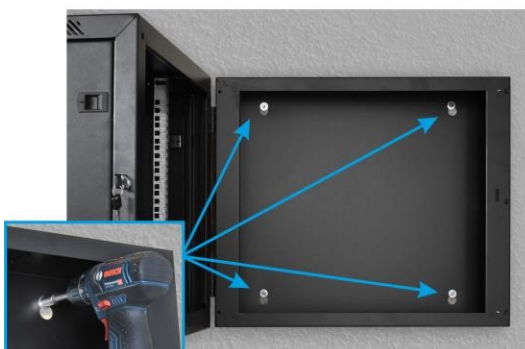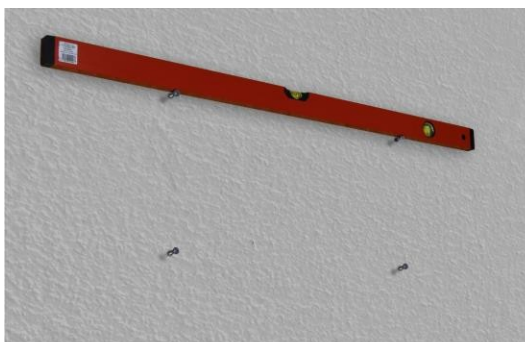

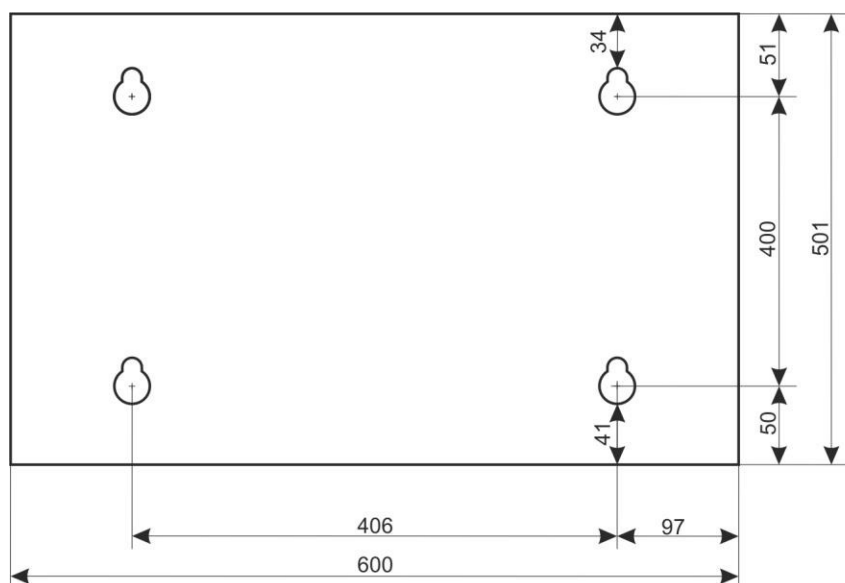

FELSZERELŐ

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca

Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50

e-mail: biuro@pulsar.pl, plsales@pulsar.pl [http://](http://www.pulsar.pl)

www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl.

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.