Pulsar®
www.pulsar.pl
www.zasilacze.pl

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ
ANGOL v1.0
kód: **ZRS2266**
Név: **22U-s rack szekrény, padlóra állítható, teljesen összeszerelve, 600x600**

RoHS CE REACH compliance **IP20**

IM ZRS2266
Kiadás: 1, 2019.11.20-tól
Felváltja: ----------

EN


1. Rendeltetés:

A RACK 19” szekrény lehetővé teszi CCTV, AC, I&HAS, RTV, LAN vagy egyéb rendszerek integrálását közepes és nagyvállalatokban. A szekrény 19” szabványú házakban gyártott eszközök számára készült. A RACK szekrényeknek köszönhetően az eszközök esztétikusan vannak elhelyezve és védve vannak a mechanikai sérülésektől.

2. Műszaki adatok:


MŰSZAKI ADATOK	
Beépítési méretek:	**Szélesség = 19", Magasság = 22U, Mélység = 360 mm**
Külső méretek:	**Szélesség = 600, Magasság = 1166, Mélység = 600 [mm, +/-2]**
Nettó/bruttó súly:	**54 / 58 [kg]**
Anyagok:	- **RACK szerelősínek:** hidegen hengerelt acél SPCC 2 mm – csavarozva - **vízszintes szerelősínek:** hidegen hengerelt acél SPCC 1,5 mm – csavarozva - **váz:** hidegen hengerelt acél SPCC 1,2 mm RAL 9004 – hegesztve - **elülső ajtó:** 5 mm-es edzett üveg / SPCC 1,2 mm RAL 9004 – zsanéros – **oldallapok:** hidegen hengerelt acél SPCC 1,2 mm RAL 9004 – kivehető – **hátsó ajtó:** hidegen hengerelt acél SPCC 1,2 mm RAL 9004 – zsanéros
Statikus terhelés:	**1000 kg (szintezőlábakkal)**
Felhasználás:	**beltéri, IP20**
Megjegyzések:	- **állítható távolság az elülső és hátsó RACK-sínek között** - **szellőzőnyílások az elülső ajtón, a felső és alsó panelen** - **ventilátor egység felszerelése lehetséges a felső panelekbe - RAWP600 (max. 2 db.)** - **kábelcsatornák a felső és alsó panelen** - **4 fék nélküli görgő és 4 szintezőláb tartozék** - **100 mm magas lábazat felszerelése lehetséges - RAC166M** - **zárható elülső ajtó (2 kulcs tartozék)** - **zárható hátsó ajtó (2 kulcs tartozék)** - **oldalsó panelek - zárszerelés lehetséges - RAZB16** - **teljesen összeszerelve**
Nyilatkozatok, jótállás:	**RoHS, 12 hónap a vásárlás napjától számítva**


3. A RACK szekrény felépítése.

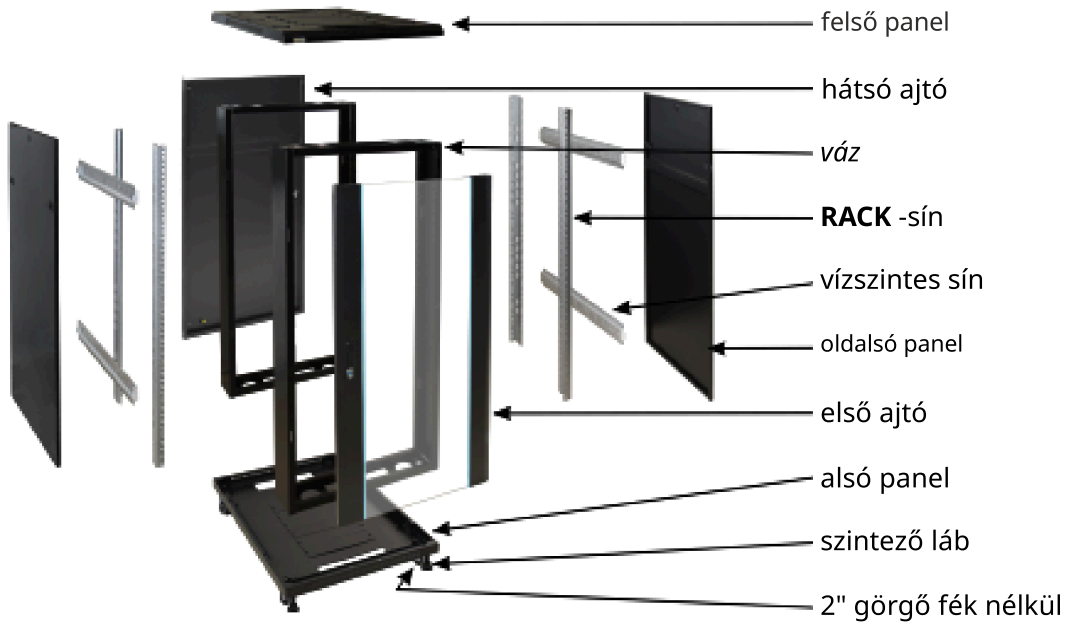






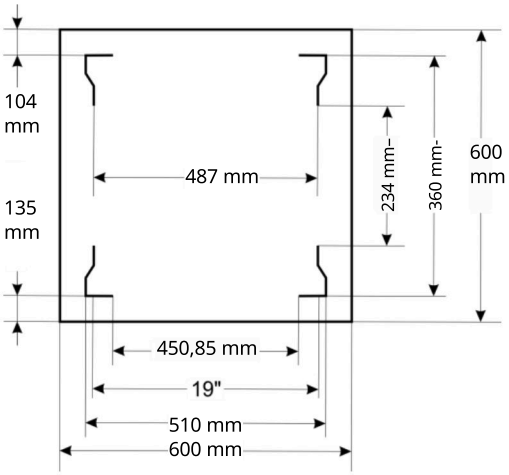

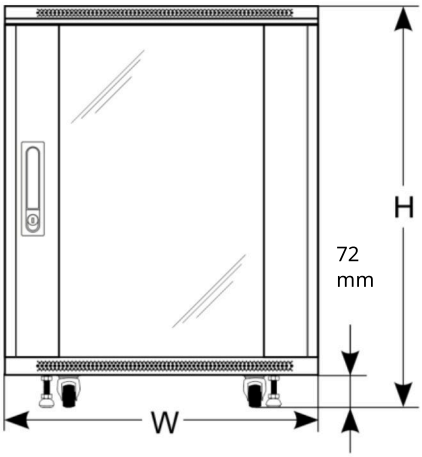

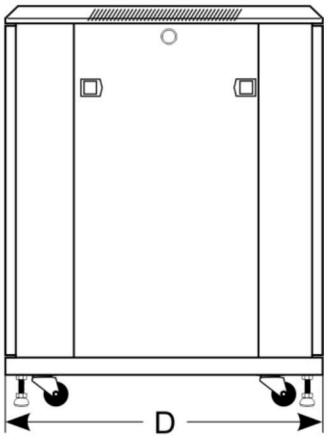

GYÁRTÓ

Pulsar sp. j.
Siedlec 150,
32-744 Łapczyca
Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.