ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
v1.0
Codice: **AWO534**
Nome: **Contenitore NVR/Monitor/RACK 10", 19"/verticale nero**
Custodia metallica per registratore CCTV

IM534

Edizione: 2 dal 05.12.2024
Sostituisce l'edizione: 1 dal 29.05.2024

1. Destinazione:

Grazie all'installazione verticale e alla profondità , ridottasono ideali per i luoghi in cui non è possibile installare tipo .contenitori o armadi più profondi di RACK 19″

La è custodia AWO534 dedicata ai sistemi . TVCCIl suo design universale lo rende adatto sia a installazioni TVCC semplici che a quelle più complesse ed esigenti. Grazie all'installazione verticale e alla profondità ridotta, sono ideali per i luoghi in cui non è possibile installare armadi più profondi o armadi di tipo RACK 19″.

L'involucro può ospitare dispositivi :

- monitor - standard di : montaggio del monitorVESA 50x50 / VESA 75x75 / VESA 100x100
- switch - rack 19" standard / con staffe di montaggio speciali
- DVR - rack 19" standard / con cinghie di serraggio (ZPR - dotazione)aggiuntiva
- alimentatori chiusi con batteria di backup: 52VDC-PWB / 54VDC-PSB+ Convertitori DCDC 12VDC
- pannello - patch rack 19" standard
- ciabatta elettrica - standard 10"/19"
- ventilatore RAW1

L'involucro è dotato di:

- montaggio a rack 10" / 19" regolabile - 1U
- Staffe : RACK1U - 1 pezzo, 2U - 2 pezzi, 3U - 1 pezzo,
- piastra di montaggio nella porta - fori per interruttori e cinghie

I supporti per rack - 1U da 19" / 2U / 3U possono essere installati sulla porta dell'armadio e sul fondo dell'armadio. L'altezza totale dei dispositivi RACK installati è di 3U.

2. Specifiche:

Tabella 1. Parametri .meccanici

Dimensioni esterne dell'involucro	L=600, H=600, .P+D_2=200+2,5 [+/-2 mm]
Dimensioni dello spazio per il registratore	L_1=490, A_1=385, P_1=175 [+/-2 .mm]
Materiale	Piastra , d'acciaio DC01spessore: 1,2 mm / 1,5 mm Protezione anticorrosione Colore: RAL 9004 (nero)
Chiusura	Serratura x 2 pezzi (stesso codice)
Destinazione	Interno
Peso netto/lordo	21 / 22,8 [kg]
Note	distanza dalla superficie di montaggio - 2,5 mm il set comprende due chiavi (stesso codice), il set comprende due chiavi per ogni serratura possibilità di installare la ventola RAW1 (opzionale)
Dichiarazioni, garanzia	CE, 2 anni

Tabella 2. Parametri .operativi

Grado di protezione EN60529	IP20
Temperatura di esercizio	-10ºC ...+40ºC
Temperatura di stoccaggio	-20ºC ...+60ºC
Umidità relativa	20%...90%, senza condensa
Vibrazioni sinusoidali durante il funzionamento	inaccettabile
Onde d'impulso durante il funzionamento	
Insolazione diretta	
Vibrazioni e onde impulsive durante il trasporto	Secondo PN-83/T-42106

Vista dell'involucro

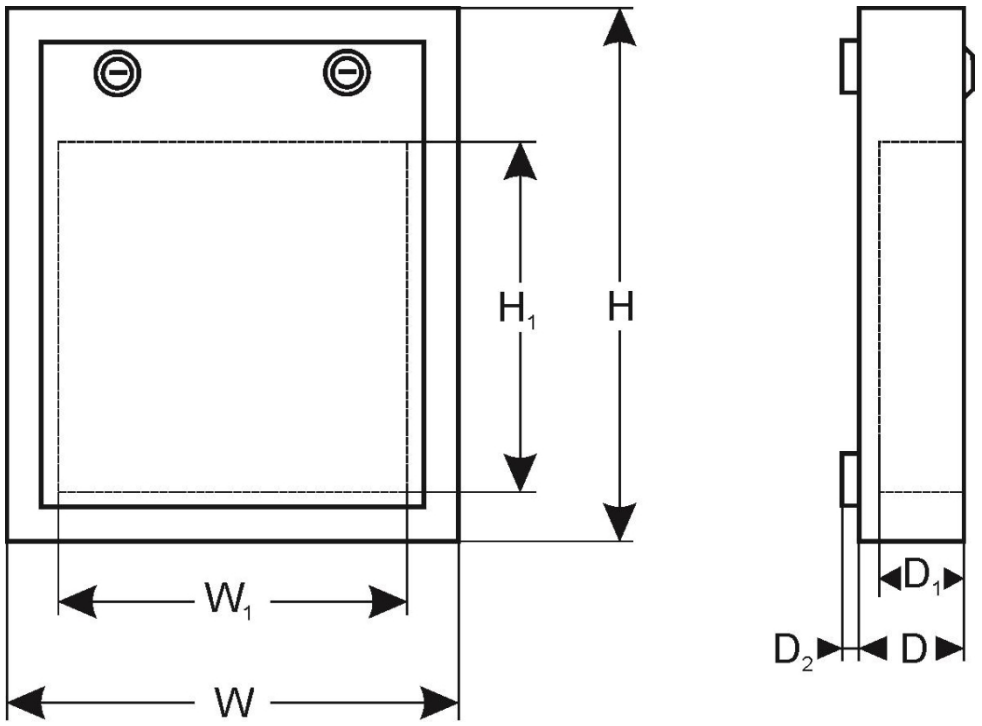

Dimensioni.

3. Componenti dell'involucro:

Staffe RACK 19

- 1U - 1 set
- 2U - 2 set
- 3U - 3 set

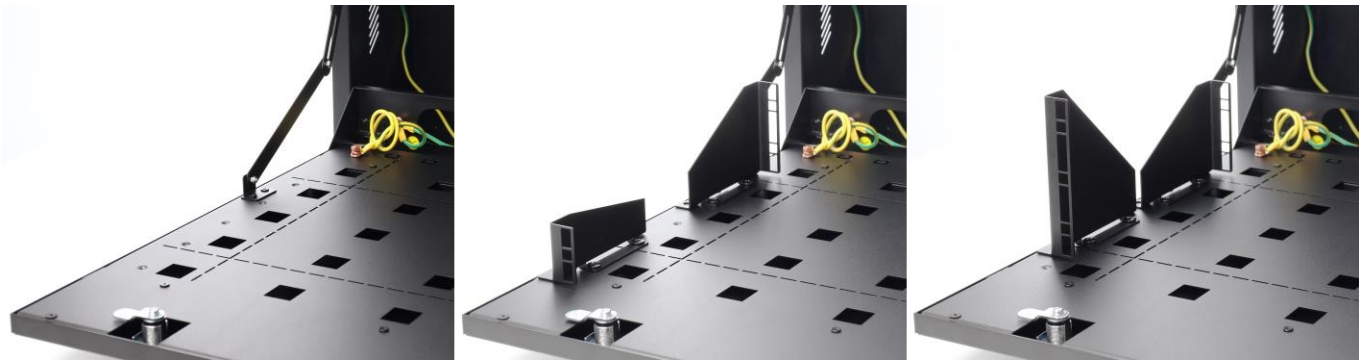

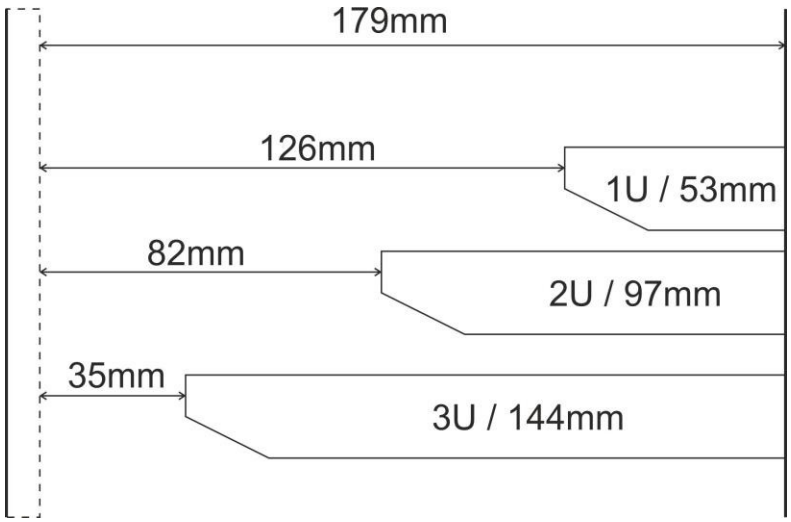

Distanze all'interno dell'involucro dopo il montaggio dei profili del , rack da 19'distanza di : 179 mmporta anteriore incernierata - fondo dell'involucro

Posto per un monitor:

- VESA 50x50
- VESA 75x75
- VESA 100x100



VESA 50x50



VESA 75x75



VESA 100x100

Montaggio a rack 10" / 19" regolabile

Apertura pre-stampata per un ventilatore RAW1

Bussole per la foratura - parte superiore (4 x 50 mm)+ parte posteriore dell'involucro (4 x 50 mm)

4. Esempi di configurazioni

Gruppo campione - monitor / registratore / interruttori PoE / PSU con batteria di backup per interruttori e registratore

Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744, Polonia
Tel. (+48) 14-610-19-45
e-mail:sales@pulsar.pl http://
www.pulsar.pl

Facebook Linkedin YouTube Pulsar.pl