ISTRUZIONI DI MONTAGGIO v1.0
Codice: **AWO534G**
Nome: **Contenitore NVR/Monitor/RACK 10", 19"/verticale grigio**
Contenitore metallico per registratore TVCC

IM534G

Edizione: 2 dal 05.12.2024
Sostituisce l'edizione: 1 dal 29.05.2024

1. Destinazione:

Grazie all'installazione verticale e alla profondità ridotta, sono ideali per i luoghi in cui non è possibile installare armadi più profondi o armadi di tipo RACK 19″.

L'armadio AWO534G è dedicato ai sistemi TVCC. Il suo design universale lo rende adatto sia a installazioni TVCC semplici che a quelle più complesse ed esigenti. Grazie all'installazione verticale e alla profondità ridotta, è ideale per i luoghi in cui non è possibile installare armadi più profondi o armadi di tipo RACK 19″.

L'involucro può ospitare dispositivi quali:

- monitor - standard di montaggio del monitor: VESA 50x50 / VESA 75x75 / VESA 100x100
- switch - rack 19" standard / con staffe di montaggio speciali
- DVR - rack 19" standard / con cinghie di serraggio (ZPR - dotazione aggiuntiva)
- alimentatori chiusi con batteria di backup: 52VDC-PWB / 54VDC-PSB+ Convertitori DCDC 12VDC
- pannello patch - rack 19" standard
- ciabatta di alimentazione - standard 10"/ 19"
- ventilatore RAW1

L'involucro è dotato di:

- supporto rack 10" / 19" regolabile - 1U
- Staffe RACK: 1U - 1 pezzo, 2U - 2 pezzi, 3U - 1 pezzo,
- piastra di montaggio nella porta - fori per interruttori e cinghie

I supporti per rack da 19" - 1U / 2U / 3U possono essere installati sulla porta dell'armadio e sul fondo dell'armadio. L'altezza totale dei dispositivi RACK installati è di 3U.

2. Specifiche:

Tabella 1. Parametri meccanici.

Dimensioni esterne dell'armadio	L=600, H=600, P+D_2=200+2,5 [+/-2 mm].
Dimensioni dello spazio del registratore	L_1=490, H_1=385, P_1=175 [+/-2 mm].
Materiale	Piastra d'acciaio DC01, spessore: 1,2 mm / 1,5 mm Protezione anticorrosione Colore: RAL7035 (grigio)
Chiusura	Serratura x 2 pezzi (stesso codice)
Destinazione	Interno
Peso netto/lordo	21 / 22,8 [kg]
Note	distanza dalla superficie di montaggio - 2,5 mm il set comprende due chiavi (stesso codice), il set comprende due chiavi per ogni serratura possibilità di installare la ventola RAW1 (opzionale)
Dichiarazioni, garanzia	CE, 2 anni

Tabella 2. Parametri operativi.

Grado di protezione EN60529	IP20
Temperatura di esercizio	-10ºC ...+40ºC
Temperatura di stoccaggio	-20ºC ... +60ºC
Umidità relativa	20%...90%, senza condensa
Vibrazioni sinusoidali durante il funzionamento	inaccettabile
Onde impulsive durante il funzionamento	
Insolazione diretta	
Vibrazioni e onde impulsive durante il trasporto	Secondo PN-83/T-42106

Vista dell'involucro

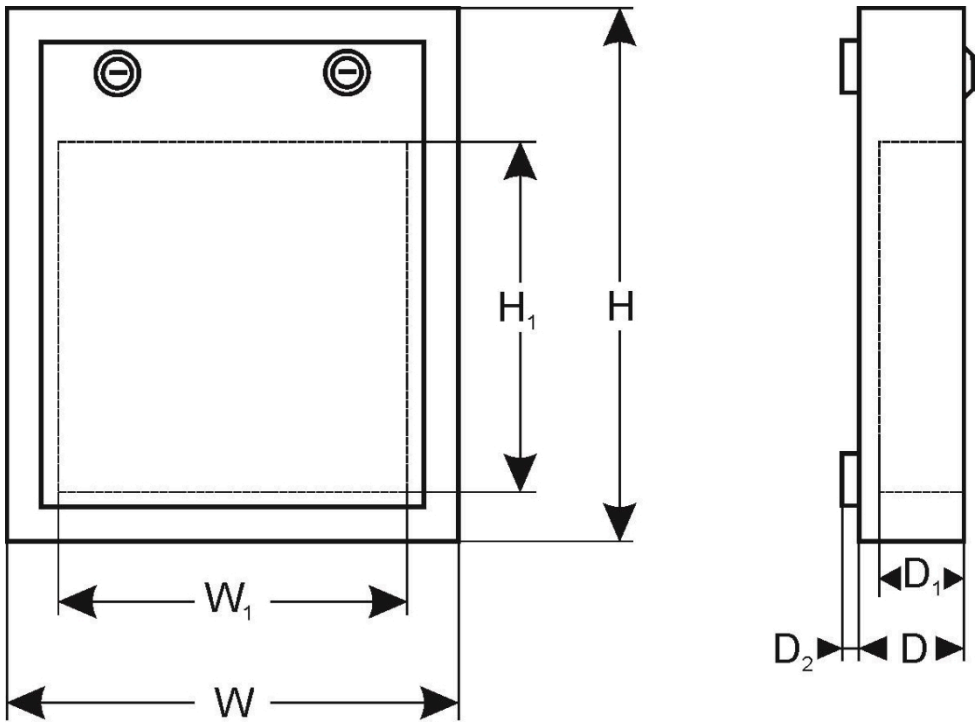

Dimensioni.

3. Componenti dell'involucro:

Staffe RACK 19

- 1U - 1 set
- 2U - 2 set
- 3U - 3 set

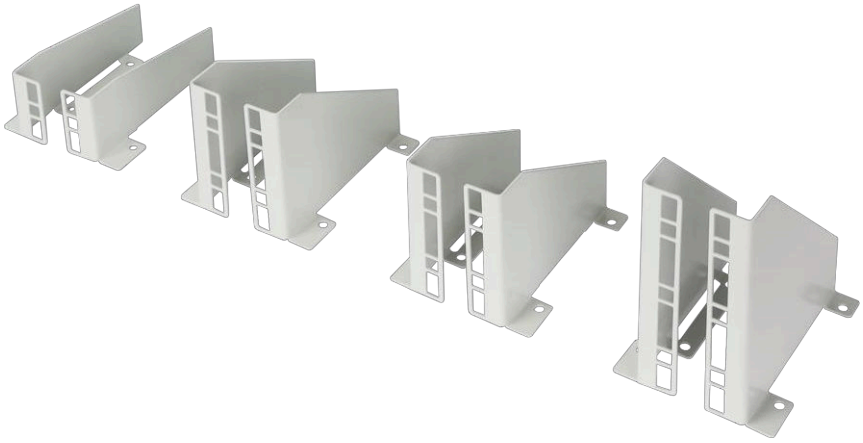

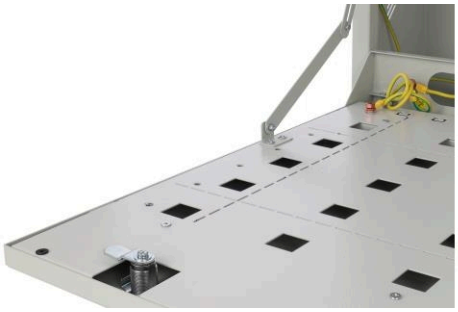

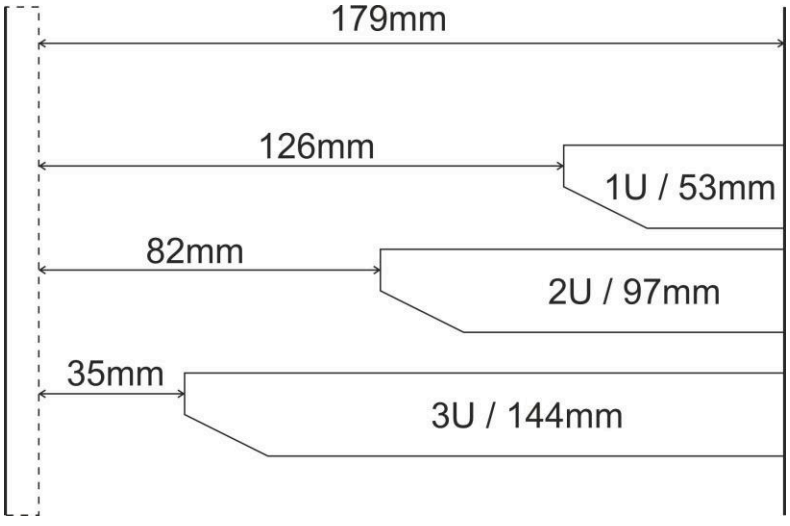

Distanze all'interno dell'involucro dopo il montaggio dei profili rack da 19″, distanza di 179 mm: porta anteriore a cerniera - fondo dell'involucro

Posto per un monitor:

- VESA 50x50
- VESA 75x75
- VESA 100x100



VESA 50x50



VESA 75x75



VESA 100x100

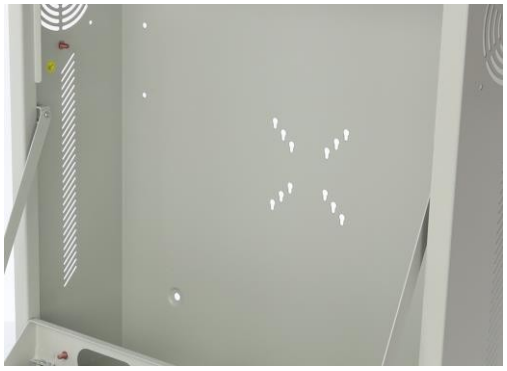

Montaggio a rack 10" / 19" regolabile

Apertura pre-stampata per una ventola RAW1

Bussole per la foratura - parte superiore (4 x 50 mm)+ parte posteriore dell'involucro (4 x 50 mm)

4. Esempi di configurazioni

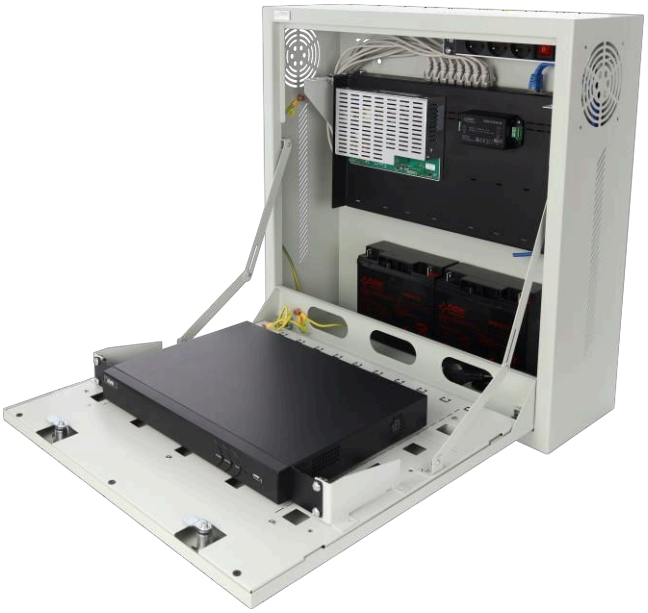

Esempio di assemblaggio - monitor / registratore / interruttori PoE / PSU con batteria di backup per interruttori e registratore

Pulsar sp. j.
Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polonia
Tel. (+48) 14-610-19-45
e-mail:sales@pulsar.pl http://
www.pulsar.pl

Facebook Linkedin YouTube Pulsar.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.