




1. Utilizzo previsto:


L'armadio RACK 19" consente di integrare TVCC, AC, I&HAS, RTV, LAN o altri sistemi in aziende di medie e grandi dimensioni. È destinato a dispositivi fabbricati in armadi dello standard 19". Grazie agli armadi RACK, i dispositivi sono montati in modo estetico e protetti da danni meccanici.

2. Specifiche:

SPECIFICHE	
Dimensioni di montaggio:	L=19", A=42U, P=560mm
Dimensioni esterne:	L=600, H=2055, P=800 [mm, +/-2]
Peso netto/lordo:	99 / 105 [kg]
Materiali:	<ul style="list-style-type: none"> - Guide di montaggio RACK: acciaio laminato a freddo SPCC 2 mm - imbullonate - guide di montaggio orizzontali: acciaio laminato a freddo SPCC 1,5 mm - imbullonate - telaio: acciaio laminato a freddo SPCC 1,2mm RAL 9004 - saldato - porta anteriore: vetro temperato da 5 mm / SPCC 1,2 mm RAL 9004 - a battente - pannelli laterali: acciaio laminato a freddo SPCC 1,2mm RAL 9004 - rimovibili - porta posteriore: acciaio laminato a freddo SPCC 1,2mm RAL 9004 - incernierata
Carico statico:	1000 kg (con piedini di livellamento)
Utilizzo:	interno, IP20
Note:	<ul style="list-style-type: none"> - distanza regolabile tra le guide RACK anteriori e posteriori - fori di ventilazione sullo sportello anteriore, sul pannello superiore e inferiore - possibilità di montaggio di un'unità di ventilazione nei pannelli superiori - RAWP (max. 2 pezzi) - canaline per cavi nel pannello superiore e inferiore - 4 ruote senza freno e 4 piedini di livellamento in dotazione - possibilità di montare uno zoccolo alto 100 mm - RAC166M - porta anteriore con serratura (2 chiavi incluse) - porta posteriore con serratura (2 chiavi incluse) - pannelli laterali - possibilità di montaggio della serratura - RAZB16 - completamente assemblato
Dichiarazioni, garanzia:	RoHS, 12 mesi dalla data di acquisto

3. Struttura dell'armadio RACK.

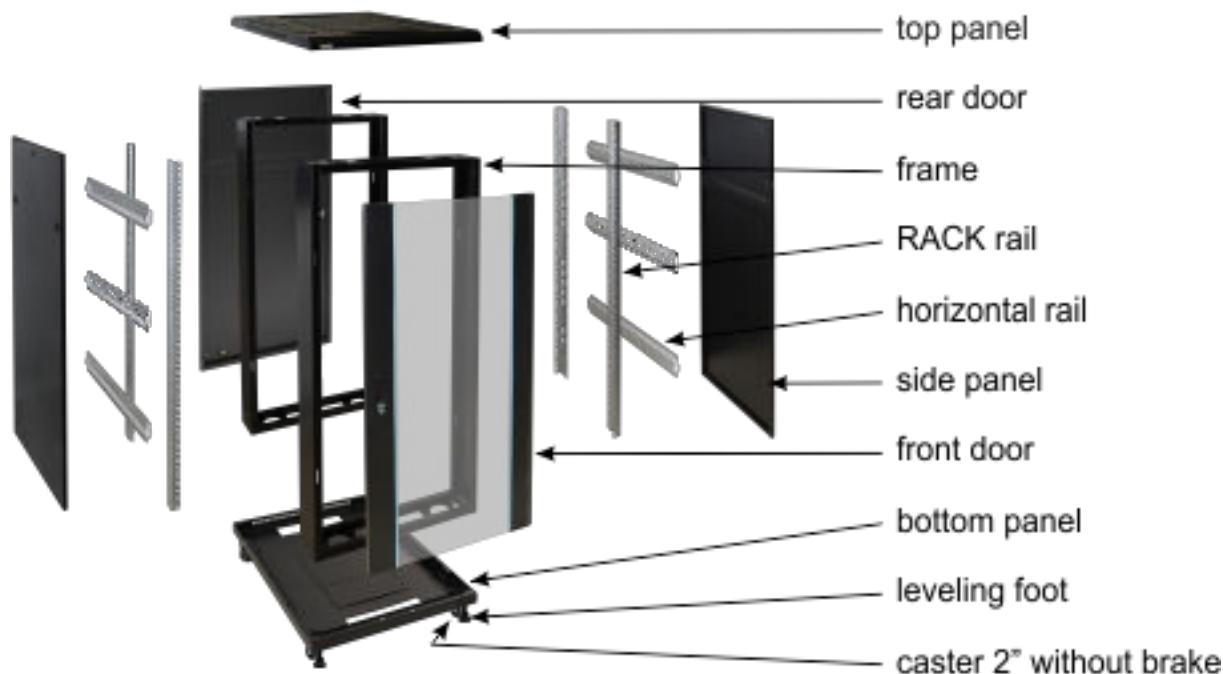

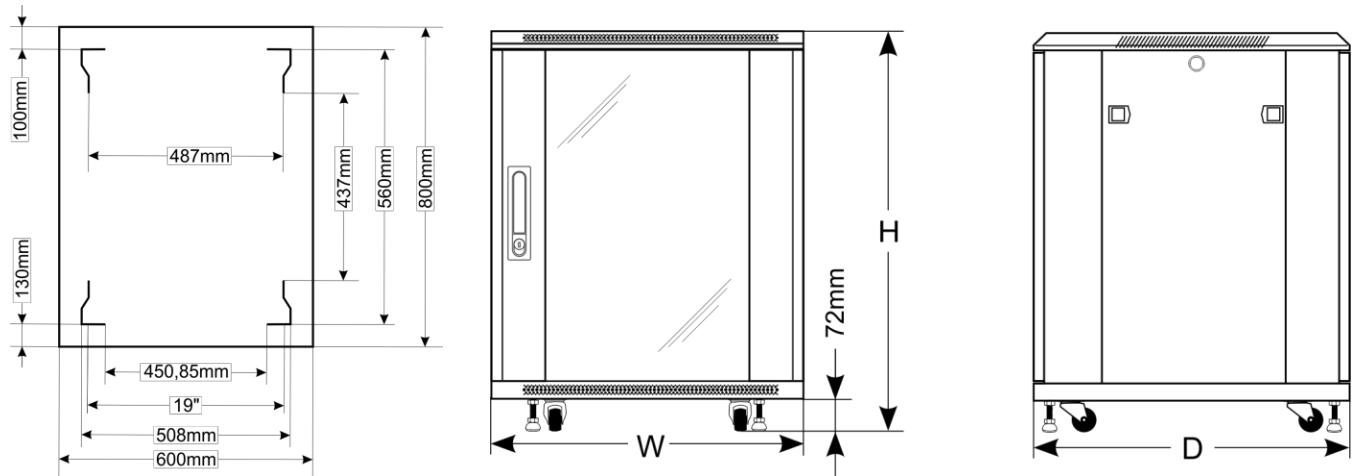

PRODUTTORE

Pulsar sp. j.

Siedlec 150,

32-744 Łapczyca

Tel. 14-610-19-40, Fax. 14-610-19-50
 e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl <http://www.pulsar.pl>, www.zasilacze.pl

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.