


CODE : **RS2761** v1.0/I

NOM : **Armoire rack 27U, au sol, prête à monter, 600 x 1 000**

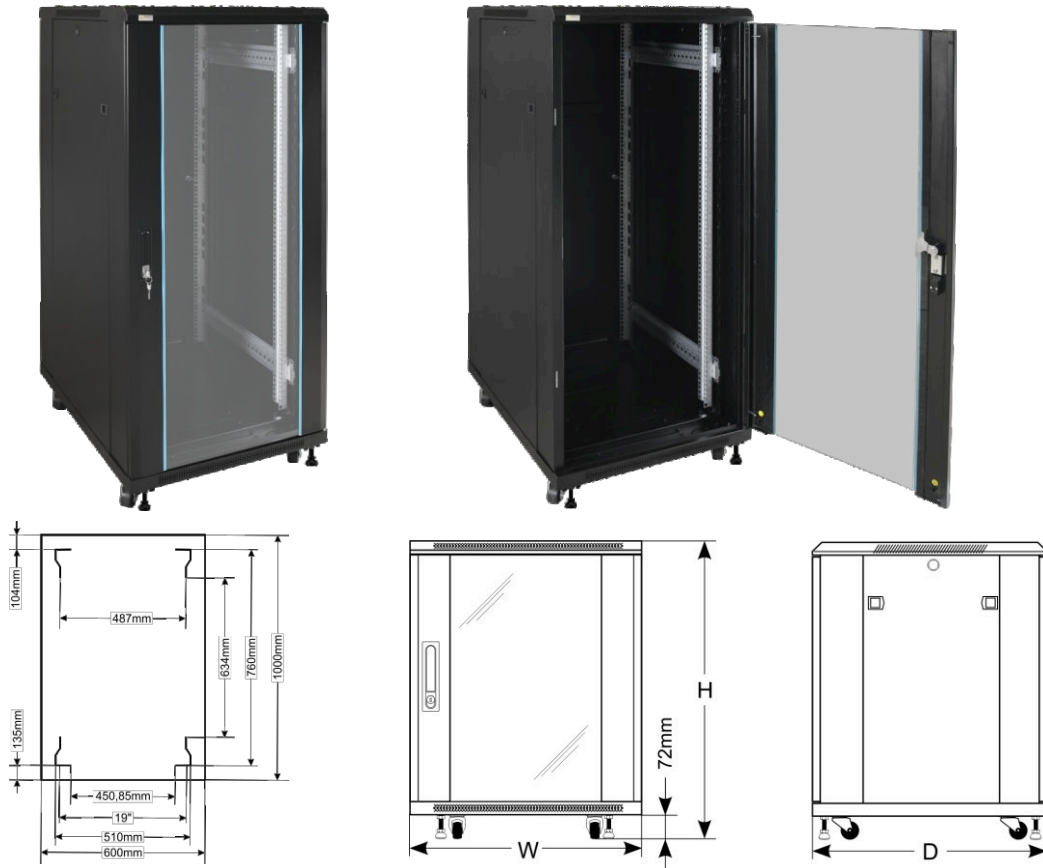

UTILISATION PRÉVUE

L'armoire RACK 19" permet d'intégrer des systèmes de vidéosurveillance, de climatisation, d'I&HAS, de radiodiffusion, de réseau local (LAN) ou autres dans les moyennes et grandes entreprises.

Il est destiné aux appareils fabriqués dans des boîtiers au format 19". Grâce aux armoires RACK, les appareils sont installés de manière esthétique et protégés contre les dommages mécaniques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions de montage : L = 19", H = 27U, P = 760 mm

Dimensions extérieures : L = 600, H = 1 388, P = 1 000 [mm, +/-2]

Poids net/brut : 80 / 85 [kg]

Matériaux :

- Rails de montage en rack : acier laminé à froid SPCC 2 mm - boulonnés
- rails de montage horizontaux : acier laminé à froid SPCC 1,5 mm - boulonnés
- châssis : acier laminé à froid SPCC 1,2 mm RAL 9004 - soudé
- porte avant : verre trempé de 5 mm / SPCC de 1,2 mm RAL 9004 - à charnières
- panneaux latéraux : acier laminé à froid SPCC 1,2 mm RAL 9004 - amovibles
- porte arrière : acier laminé à froid SPCC 1,2 mm RAL 9004 - à charnières

Charge statique : 800 kg (avec pieds de mise à niveau)

Utilisation : intérieur, IP20

Remarques :

- distance réglable entre les rails avant et arrière du RACK
- orifices de ventilation dans la porte avant, le panneau supérieur et le panneau inférieur
- possibilité d'installer un ventilateur dans les panneaux supérieurs - RAWP (3 unités max.)
- passages de câbles dans les panneaux supérieur et inférieur
- 4 roulettes sans frein et 4 pieds de mise à niveau inclus
- Possibilité d'installer un socle de 100 mm de hauteur - RAC1610M
- porte avant verrouillable (jeu de 2 clés)
- porte arrière verrouillable (jeu de 2 clés)
- panneaux latéraux – possibilité de montage d'un verrou – RAZB16
- **Prêt à monter**

Déclarations, garantie : RoHS, 12 mois à compter de la date d'achat

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.